



№ 26

2016

Подписной индекс: 77397

НАКР

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Журнал для руководителей, бухгалтеров и юристов

В НОМЕРЕ:

- Закон об обеспечении пожарной безопасности
- Перечни специальностей и объема приема обучающихся в ВУЗы на основе государственных образовательных грантов на 2016-2017 учебный год
- Социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания
- Дополнения и изменения в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
- Методика расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок для ГП "Кыргызаэронавигация"

ISSN 1694-5123



4 700060 010099

27.06.16

№ 26

2016

www.academy.kg




НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Журнал издается с 1993 года

Выходит еженедельно №26 (823)

СОДЕРЖАНИЕ

ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

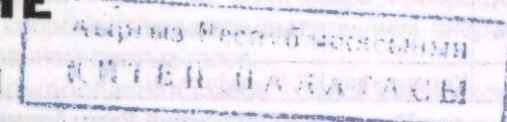

Об обеспечении пожарной безопасности

Закон КР от 7 июня 2016 года № 78

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 20

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 23

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 24

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ И СНАРЯЖЕНИЮ 30

РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 36

РАЗДЕЛ VII. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 39

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере возобновляемых источников энергии

Закон КР от 14 июня 2016 года № 80 42

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2016-2017 учебный год

Постановление Правительства КР от 3 июня 2016 года № 295 44

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике" от 9 октября 2014 года № 593

Постановление Правительства КР от 6 июня 2016 года № 300 48

О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" от 20 ноября 2015 года № 790

Постановление Правительства КР от 6 июня 2016 года № 302 50

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Методики расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в воздушном пространстве Кыргызской Республики для ГП "Кыргызавионавигация"

Приказ Минтранскоммуникаций КР от 9 февраля 2016 года № 40 51

27.06.16

№ 26

2016

www.academy.kg




**НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

Журнал издается с 1993 года

Выходит еженедельно №26 (823)

СОДЕРЖАНИЕ

ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

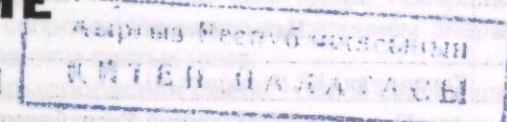

Об обеспечении пожарной безопасности

Закон КР от 7 июня 2016 года № 78

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 20

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 23

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 24

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ И СНАРЯЖЕНИЮ 30

РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 36

РАЗДЕЛ VII. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 39

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере возобновляемых источников энергии

Закон КР от 14 июня 2016 года № 80 42

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2016-2017 учебный год

Постановление Правительства КР от 3 июня 2016 года № 295 44

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике" от 9 октября 2014 года № 593

Постановление Правительства КР от 6 июня 2016 года № 300 48

О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" от 20 ноября 2015 года № 790

Постановление Правительства КР от 6 июня 2016 года № 302 50

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Методики расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в воздушном пространстве Кыргызской Республики для ГП "Кыргызавионавигация"

Приказ Минтранскоммуникаций КР от 9 февраля 2016 года № 40 51

Руководителям,
бухгалтерам, юристам

Уважаемые читатели!

Издательство «Академия» предлагает вашему вниманию книжную продукцию по **СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!** Количество книг *ограничено!*

По вопросам приобретения книг просим обращаться по телефону: +996 (312) 64-26-50, факс: +996 (312) 64-26-51.

Наш адрес: 720071, г.Бишкек, пр.Чуй 265а, к.322а, Издательство «Академия», тел.: (0312) 64-26-50

Наши банковские реквизиты: ОсОО «Издательство «Академия» р/счет: 1242000270314989 в ОАО «Бакай Банк» БИК: 124001 ИНН 01003200410139

№	Наименование	Цена (сом)
	Конституция КР (кырг./русс.яз)	100-00
Кодексы Кыргызской Республики		
1	Гражданский кодекс (I- жана II-бөлүк.)	350-00
2	Гражданский кодекс (II часть)	200-00
3	Гражданский процессуальный кодекс	200-00
4	Кодекс об административ. ответственности	300-00
5	Налоговый кодекс	250-00
6	Эмгек кодекси	200-00
7	Трудовой кодекс	200-00
8	Кылмыш-жаза кодекси	250-00
9	Уголовный кодекс	250-00
10	Жазык-процесстик кодекси	250-00
11	Уголовно-процессуальный кодекс	250-00
12	Уголовно-исполнительный кодекс	100-00
13	О таможенном регулировании (Закон КР)	200-00
14	Жер кодекси	90-00
15	Земельный кодекс	90-00
16	Турак-жай кодекси	90-00
17	Жилищный кодекс	90-00
18	Үй-бүлө кодекси	90-00
19	Семейный кодекс	90-00
20	Кодекс о детях	90-00
21	Лесной кодекс	70-00
22	Водный кодекс	70-00
23	Воздушный кодекс	70-00
Законы Кыргызской Республики		
1	Об органах внутренних дел	40-00
2	О прокуратуре	40-00
3	О Верховном суде и местных судах	40-00
4	О Конституционной палате ВС	40-00
5	О статусе судей	40-00
6	Об оружии	40-00
7	Об оперативно-розыскной деятельности	40-00
8	Об Адвокатуре и адвокатской деятельности	40-00
9	Об исполнительном производстве	40-00
10	О международных договорах	40-00
11	О нормативных правовых актах	40-00

Напоминаем Вам, что продолжается подписная кампания на периодические издания (газеты и журналы) на 2-ое полугодие 2016 года!

Вы можете подписаться на газеты и журналы, в том числе на еженедельный журнал НАКР, в любом почтовом отделении.

№	Наименование	Цена (сом)
12	О бухгалтерском учете	40-00
13	О гос.регистрации прав на недвиж.имущ-во	40-00
14	О нотариате	40-00
15	Об охране окружающей среды	40-00
16	О проверках субъектов предпринимательства	40-00
17	О государственной службе	40-00
18	О муниципальной службе	40-00
19	О местном самоуправлении	40-00
20	О местной гос.администрации	40-00
21	О хоз.товариществах и обществах	40-00
22	О защите прав потребителей	40-00
23	О залоге	40-00
24	О НКО	40-00
25	О рекламе	40-00
26	Об вторском праве и смежных правах	40-00
27	О товарных знаках, знаках обслуживания	40-00
28	О судебной-экспертной деятельности	40-00
29	О порядке рассмотрения обращений граждан	40-00
30	О доступе к информации, находящейся в ведении гос.органов и органов МСУ	40-00
31	О лицензионно-разрешительной системе	40-00
32	Об основных принципах бюджетного права	40-00
33	О гос.социальном страховании	40-00
34	О неналоговых платежах	40-00
35	О банках и банковской деятельности	40-00
36	Тех.регламент экологич.безопасности	40-00
37	О международных договорах	40-00
38	О противодействии финансир.терроризма	40-00
Другие издания		
1	Справочник адвоката. Уголовное судопроизводство. Образцы документов	300-00
2	Справочник адвоката. Образцы документов. на DVD-диске	600-00
3	Жол кыймылынын эрежелери (+ жаңы айыптардын таблицасы) – 2016	140-00
4	Правила дорожного движения (+ новая таблица штрафов) – 2016	140-00
5	«КР Мыйзамдары / Законодательство КР» (на кырг./русс.яз) на DVD	600-00

ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об обеспечении пожарной безопасности

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 1.

Общие положения

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к продукции, объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

2. Требования настоящего Закона обязательны для исполнения:

1) при проектировании, строительстве, перепрофилировании, перепланировке или реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства, техническом перевооружении, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2) при разработке, принятии, применении и исполнении нормативных правовых актов, технической документации на объекты защиты, содержащих требования пожарной безопасности.

3. В отношении объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения оружия и средств взрывания, горных выработок, лесов наряду с настоящим Законом также должны соблюдаться требования соответствующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие понятия:

1) **аварийный выход** - выход (дверь, люк, окно), который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону и который используется как дополнительный выход для спасения людей, но не учитывается при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов условиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

2) **безопасная зона** - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутству-

ют;

3) **взрыв** - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов;

4) **взрывоопасная смесь** - смесь с воздухом горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения до 65 г/м³ при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться;

5) **взрывопожароопасность объекта защиты** - состояние объекта защиты, характеризующееся возможностью возникновения взрыва и развития пожара;

6) **горючая среда** - среда, способная воспламеняться при воздействии источника возгорания;

7) **источник зажигания** - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения;

8) **класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков** - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;

9) **класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков** - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая их назначением и особенностями эксплуатации, в том числе особенностями происходящих в них технологических процессов производства;

10) **наружная установка** - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий;

11) **необходимое время эвакуации** - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда их жизни и здоровью в результате воздействия опасных факторов пожара;

12) **объект защиты** - имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборотные средства, агрегаты, изделия и иное имущество), к которым установлены или

должны быть установлены требования пожарной безопасности;

13) **окислители** - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность;

14) **опасные факторы пожара** - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

15) **опасные факторы взрыва** - факторы взрыва, воздействие которых может привести к поражению (разрушению) объектов (строений), травме, гибели людей и (или) к материальному ущербу;

16) **очаг пожара** - место первоначального возникновения пожара;

17) **первичные средства пожаротушения** - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

18) **пожар** - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

19) **пожарный извещатель** - техническое средство, предназначенное для передачи сигнала о пожаре;

20) **пожарный оповещатель** - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре;

21) **пожарная опасность объекта защиты** - состояние объекта защиты, характеризующее возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

22) **пожарная опасность веществ и материалов** - опасность возникновения горения или взрыва веществ и материалов;

23) **пожарная безопасность объекта защиты** - состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

24) **пожарное депо** - объект органов обеспечения пожарной безопасности, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема сообщений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на органы обеспечения пожарной безопасности;

25) **пожарный отсек** - часть здания (сооружения), выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости, обеспечивающими нераспространение пожара за ее границы в течение продолжительности пожара;

26) **пожаровзрывоопасность веществ и материалов** - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризующая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в ус-

ловиях пожара;

27) **пожароопасная (взрывоопасная) зона** - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически образуются горючие вещества (взрывоопасные смеси) и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии), имеющие высокую опасность к возникновению пожара (взрыву);

28) **пожарно-техническое обследование** - обследование, проводимое с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности и принятия мер по их устранению;

29) **пожарно-техническая экспертиза проектной документации** - рассмотрение и согласование проектной документации объектов защиты в целях исключения нарушений (отступлений) требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов при проектировании с выдачей соответствующего заключения;

30) **прибор управления пожарной автоматики** - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения и (или) дымоудаления, и (или) оповещения, и (или) другими устройствами;

31) **приемно-контрольный прибор пожарной автоматики** - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарной автоматики;

32) **предел огнестойкости конструкции** - время от начала огневого воздействия до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости;

33) **производственные объекты** - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта), связи;

34) **противопожарная преграда** - строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между зданиями (сооружениями, зелеными насаждениями);

35) **противопожарный разрыв (противопожарное расстояние)** - нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;

36) **автоматические системы противопожарной защиты** - совокупность технических установок, систем, приборов и оборудования, предназначенных для своевременного оповещения людей при пожаре, управления эвакуацией людей, дымозащиты эвакуационных путей и помещений, обнаружения

и тушения пожаров;

37) **система передачи извещений о пожаре** - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;

38) **система пожарной сигнализации** - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

39) **система предотвращения пожара** - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;

40) **система противопожарной защиты** - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объект защиты;

41) **система противодымной защиты** - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и материальные ценности;

42) **сооружение** - объемная, плоскостная или линейная, наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, временного пребывания людей, перемещения людей, грузов и т.д.;

43) **степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков** - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости применяемых строительных конструкций;

44) **технические средства оповещения и управления эвакуацией** - совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;

45) **технологическая среда** - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);

46) **устойчивость объекта защиты при пожаре** - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных проявлений;

47) **установка пожарной сигнализации** - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение

автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;

48) **эвакуация** - процесс организованного самостоятельного (несамостоятельного) движения (перемещения) людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара;

49) **эвакуационный путь (путь эвакуации)** - путь движения и (или) перемещения людей, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону при пожаре;

50) **эвакуационный выход** - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

51) **служба связи** - система подразделений государственной противопожарной службы (далее - ГПС) органов обеспечения пожарной безопасности, а также вид деятельности по обеспечению связи в органах обеспечения пожарной безопасности, эффективному комплексному применению средств связи и квалифицированной технической эксплуатации этих средств в органах управления и подразделениях;

52) **связь** - совокупность сетей и служб связи, функционирующих на территории Кыргызской Республики как единый организационно-технический комплекс, обеспечивающий управление в системе ГПС;

53) **средства связи** - техническая база для обеспечения процессов сбора, обработки, накопления и распределения информации.

Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности

Правовой основой обеспечения пожарной безопасности являются Конституция Кыргызской Республики, настоящий Закон, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Статья 4. Органы обеспечения пожарной безопасности

1. Органы обеспечения пожарной безопасности Кыргызской Республики, а также основной орган по обеспечению пожарной безопасности, осуществляющий политику в области пожарной безопасности в Кыргызской Республике, определяются Правительством Кыргызской Республики.

2. Основой предотвращения возможных пожаров являются противопожарная профилактика и противопожарное нормирование, которое обеспечивает все условия для тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ.

3. В целях контроля за исполнением требований законодательных и нормативных правовых актов в области пожарной безопасности физическими и

юридическими лицами, объектами хозяйствования независимо от форм собственности проводится государственный пожарный надзор за соблюдением пожарной безопасности.

4. Пожары, возникшие на территории предприятий, учреждений и организаций, где имеются объектовые противопожарные подразделения, могут ликвидироваться собственными силами и средствами этих подразделений.

5. Для ликвидации пожаров и ведения аварийно-спасательных работ могут привлекаться объектовые (ведомственные) противопожарные подразделения предприятий, учреждений и организаций, добровольные пожарно-спасательные формирования органов местного самоуправления, а также муниципальные пожарно-спасательные формирования в пределах полномочий, делегированных им в соответствии с законодательством в порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, исключающий возможность возникновения пожара и направленный на предотвращение опасности причинения вреда в результате пожара жизни и здоровью людей, а также способствующий благополучной ликвидации возникшего пожара, своевременной и безопасной эвакуации

людей и материальных ценностей.

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

2. Реализация мер пожарной безопасности городских, сельских населенных пунктов, закрытых объектов и объектов защиты независимо от форм собственности осуществляется всеми физическими и юридическими лицами.

3. Пожарная безопасность экстерриториальных объектов, объектов уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы, защиты государственной границы, а также на объектах подземных выработок и шахт, объектов железной дороги обеспечивается собственными силами и средствами или в рамках реализации мер пожарной безопасности - в соответствии с согласованными планами взаимодействия с уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики по обеспечению пожарной безопасности.

4. Пожарная безопасность в лесных и горных массивах обеспечивается собственными силами и средствами органов местного самоуправления и органов лесного хозяйства, в случаях делегирования им государственных полномочий по обеспечению пожарной безопасности, или в рамках реализации мер пожарной безопасности - в соответствии с согласованными планами взаимодействия с уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики в области профилактики и тушения пожаров, а также надзора и контроля в области пожарной безопасности.

Глава 2.

Классификация пожаров и опасных факторов пожара

Статья 7. Цель классификация пожаров и опасных факторов пожара

1. Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения средств пожаротушения.

2. Классификация пожаров по сложности их тушения используется при определении состава сил и средств подразделений противопожарных и других служб, необходимых для тушения пожаров.

3. Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.

Статья 8. Классификация пожаров

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:

1) пожары твердых горючих веществ и материалов - класс "А";

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов - класс "В";

3) пожары газов - класс "С";

4) пожары металлов - класс "D";

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, - класс "Е";

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ - класс "F".

Статья 9. Опасные факторы пожара и взрыва

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

1) пламя и искры;

2) тепловой поток;

3) повышенная температура окружающей среды;

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

5) пониженная концентрация кислорода;

б) снижение видимости в дыму.

2. К опасным факторам взрыва, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

1) максимальное давление и температура взрыва;

2) скорость нарастания давления взрыва;

3) дробящие и фугасные свойства взрывоопасной среды.

Для аварий со взрывами наиболее характерными поражающими факторами являются давление во фронте и импульс фазы сжатия ударной волны.

3. К сопутствующим проявлениям опасных фак-

торов пожара и взрыва относятся:

1) осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок и конструкций;

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных аппаратов и установок;

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов и агрегатов;

4) опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара;

5) воздействие огнетушащих веществ.

Глава 3.

Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов

Статья 10. Цель квалификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности

1. Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и их утилизации.

2. Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, сооружений и системам противопожарной защиты используется классификация строительных материалов по пожарной опасности.

Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов

1. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов определяется показателями, выбор которых зависит от условий применения и агрегатного состояния вещества (материала):

1) газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°C и давлении 101,3 кПа (килопаскаль) превышает 101,3 кПа;

2) жидкости - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°C и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых меньше 50°C;

3) твердые вещества и материалы - индивидуальные вещества и их смесевые композиции с температурой плавления или каплепадения больше 50°C, а также вещества, не имеющие температуру плавления (например, древесина, ткани и т.п.);

4) пыли - диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм (микромиллиметров).

2. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов определяются методами, применяемыми для строительных материалов, по мере установления классификации показателей и введения по ним нормативных требований с целью получения исходных данных для разработки систем по обеспечению пожарной безопасности и взрывобезопасности в соответствии с

номенклатурой показателей.

Номенклатура показателей и их применение для характеристики пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов определяются в соответствии с требованиями национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.

Необходимое и достаточное число показателей для характеристики пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов в условиях производства, переработки, транспортирования и хранения определяет разработчик системы обеспечения пожаровзрывобезопасности объекта или разработчик стандарта и технических условий на вещество (материал).

Статья 12. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности

1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва.

По горючести вещества и материалы (за исключением строительных и текстильных материалов) подразделяются на следующие группы:

- негорючие - вещества и материалы, не способные гореть в воздухе. Негорючие вещества и материалы, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом в воздухе или друг с другом, могут быть пожаровзрывоопасными;

- трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления;

- горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости подразделяются на группы легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, определенных соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

2. Определение группы горючести веществ и материалов осуществляется в соответствии с требо-

ваниями национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.

Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности

1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара.

2. Пожарная опасность строительных и текстильных материалов характеризуется следующими свойствами:

- 1) горючесть;
- 2) воспламеняемость;
- 3) скорость распространения пламени по поверхности;
- 4) дымообразующая способность;
- 5) токсичность продуктов горения.

3. По горючести строительные материалы подразделяются на:

- 1) "Г" - горючие;
- 2) "НГ" - негорючие.

Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

- "Г1" - слабогорючие;
- "Г2" - умеренногорючие;
- "Г3" - нормальногорючие;
- "Г4" - сильногорючие.

4. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) подразделяются на следующие группы:

- 1) "В1" - трудновоспламеняемые;
- 2) "В2" - умеренновоспламеняемые;
- 3) "В3" - легковоспламеняемые.

5. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плот-

ности теплового потока подразделяются на следующие группы:

- 1) "РП1" - нераспространяющие;
- 2) "РП2" - слабораспространяющие;
- 3) "РП3" - умереннораспространяющие;
- 4) "РП4" - сильнораспространяющие.

6. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы:

- 1) "Д1" - с малой дымообразующей способностью;
- 2) "Д2" - с умеренной дымообразующей способностью;
- 3) "Д3" - с высокой дымообразующей способностью.

7. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:

- 1) "Т1" - малоопасные;
- 2) "Т2" - умеренноопасные;
- 3) "Т3" - высокоопасные;
- 4) "Т4" - чрезвычайно опасные.

8. Классы пожароопасности строительных конструкций в зависимости от группы пожарной опасности строительных материалов определяются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

9. Для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется.

10. Текстильные материалы по воспламеняемости подразделяются на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.

Классификационные показатели пожарной опасности строительных и текстильных материалов определяются национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Глава 4.

Показатели взрывопожарной и пожарной опасности и классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности

Статья 14. Цель классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления безопасных параметров ведения технологического процесса.

Статья 15. Показатели взрывопожарной и пожарной опасности технологических сред

1. Взрывопожарная и пожарная опасность технологических сред характеризуется показателями взрывопожарной и пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе и их параметрами.

2. Перечень показателей, необходимых для оценки взрывопожарной и пожарной опасности веществ, определяется соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установ-

ленном порядке.

Статья 16. Классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности

1. Технологические среды по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на следующие группы:

- 1) пожароопасные;
- 2) взрывопожароопасные;
- 3) взрывоопасные;
- 4) пожаробезопасные.

2. Среда относится к пожароопасной, если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара.

3. Среда относится к взрывопожароопасной, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами, пылями и аэрозолями, в которых при появлении источника зажигания воз-

можно инициирование взрыва и (или) пожара.

4. Среда относится к взрывоопасной, если возможно образование смеси воздуха с горючими газами, парами, легковоспламеняющимися жидкостями и горючими жидкостями, горючими аэрозолями, пылями и волокнами, а также при определенной

концентрации горючего и возникновении источника возможно инициирование взрыва.

5. К пожаробезопасной среде относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и окислитель.

Глава 5.

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

Статья 17. Цель классификации

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.

Статья 18. Классификация пожароопасных зон

1. В целях определения области применения электроустановок, размещаемых внутри и вне помещений, в пределах которых постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в которых они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях, устанавливается классификация пожароопасных зон.

Отнесение объекта к классу пожароопасных зон и определение границ пожароопасных зон осуществляются в соответствии с проектной документацией, а по эксплуатируемым объектам - собственником объекта.

Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:

- пожароопасная зона класса "П-I" - пространство в помещении, в котором находится горючая жидкость, имеющая температуру воспламенения более +61°C;

- пожароопасная зона класса "П-II" - пространство в помещении, в котором могут накапливаться и выделяться горючая пыль или волокна;

- пожароопасная зона класса "П-IIa" - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы;

- пожароопасная зона класса "П-III" - пространство вне помещения, в котором находятся горючая жидкость с температурой воспламенения более +61°C или твердые горючие вещества. Зоны в помещениях или за их пределами до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором находятся горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей или технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пыли или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.

Глава 6.

Классификация электрооборудования по пожарной и взрывопожарной опасности

Статья 20. Цель классификации

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности приме-

няется для определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для опреде-

ления требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Статья 21. Классификация электрооборудования по пожарной и взрывопожарной опасности

1. В зависимости от степени пожарной и взрывопожарной опасности электрооборудование подразделяется на следующие виды:

- 1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;
- 2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);
- 3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).

2. Под степенью пожарной и взрывопожарной опасности электрооборудования понимается опасность возникновения источника возгорания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника возгорания с окружающей электрооборудованием горючей средой.

Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется.

Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования

1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от попадания внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования.

Классификация пожарозащищенного электрооборудования определяется правилами устройства электроустановок.

2. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи ме-

ждународного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды.

Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования

1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие виды:

- 1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень - 0);
- 2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень - 1);
- 3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень - 2).

3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - взрывобезопасное электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.

Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты.

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы (при отсутствии аварий и повреждений).

4. Показатели взрывозащищенного электрооборудования по температурному классу, группе (подгруппе), уровню, виду взрывозащиты, а также маркировка электрооборудования определяются правилами устройства электроустановок.

Глава 7.

Классификация наружных установок по пожарной опасности

Статья 24. Цель классификации наружных установок по пожарной опасности

1. Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках.

2. Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на определении их принадлежности к соответствующей категории.

3. Категории наружных установок по пожарной опасности должны указываться в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции, на установках также должны быть указаны обозначения категорий по пожарной опасности.

Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности

1. Категории наружных установок по пожарной

опасности определяются исходя из пожароопасных свойств горючих веществ и материалов, находящихся в установках, их количества и особенностей технологических процессов.

2. Категории наружных установок по пожарной опасности определяются национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

3. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности осуществляется путем последовательной проверки их принадлежности к категориям от наиболее опасной "Ан" к наименее опасной "Дн".

4. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие категории:

- 1) повышенная взрывопожароопасность (Ан);
- 2) взрывопожароопасность (Бн);
- 3) пожароопасность (Вн);
- 4) умеренная пожароопасность (Гн);
- 5) пониженная пожароопасность (Дн).

Глава 8.

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.

Статья 27. Категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

1. Категории зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммарной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.

Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

2. Категории здания, сооружения и помещения по пожарной и взрывопожарной опасности определяются строительными нормами и правилами, на-

циональными стандартами, утвержденными в установленном порядке в зависимости от вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

3. Определение категорий зданий, сооружений и помещений осуществляется путем последовательной проверки их принадлежности к категории от наиболее опасной "А" к наименее опасной "Д".

Отнесение здания, сооружения и помещения к категориям "В1", "В2", "В3" или "В4" осуществляется в зависимости от количества и способа размещения в них пожарной нагрузки, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов ее составляющих.

4. По пожарной и взрывопожарной опасности здания, сооружения и помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- 1) "А" - повышенная взрывопожароопасность;
- 2) "Б" - взрывопожароопасность;
- 3) "В1 - В4" - пожароопасность;
- 4) "Г" - умеренная пожароопасность;
- 5) "Д" - пониженная пожароопасность.

Глава 9.

Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

Статья 28. Цель классификации

1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков применяется для установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

2. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:

- 1) степень огнестойкости;
- 2) класс конструктивной пожарной опасности;
- 3) класс функциональной пожарной опасности.

Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степе-

ни огнестойкости.

2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается соответствующими строительными нормами и национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 31. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по классу конструктивной пожарной опасности

1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по классу конструктивной пожарной опасности подразделяются на следующие классы - С0, С1, С2 и С3.

2. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках установлены статьей 75 настоящего Закона.

3. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по классу функциональной пожарной опасности

1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу

функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

1) "Ф 1" - здания для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

а) "Ф 1.1" - здания дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

б) "Ф 1.2" - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

в) "Ф 1.3" - многоквартирные жилые дома;

г) "Ф 1.4" - многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные;

2) "Ф 2" - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

а) "Ф 2.1" - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

б) "Ф 2.2" - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

в) "Ф 2.3" - здания учреждений, указанные в "Ф 2.1", на открытом воздухе;

г) "Ф 2.4" - здания учреждений, указанные в "Ф 2.2", на открытом воздухе;

3) "Ф 3" - здания предприятий по обслуживанию населения, в том числе:

а) "Ф 3.1" - здания предприятий торговли;

б) "Ф 3.2" - здания предприятий общественного питания;

в) "Ф 3.3" - вокзалы;

г) "Ф 3.4" - поликлиники и амбулатории;

д) "Ф 3.5" - помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

е) "Ф 3.6" - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

4) "Ф 4" - здания научных и образовательных организаций, проектных организаций, учреждений органов управления, в том числе:

а) "Ф 4.1" - общеобразовательные учреждения,

образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования;

б) "Ф 4.2" - образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;

в) "Ф 4.3" - учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы;

г) "Ф 4.4" - пожарные депо;

5) "Ф 5" - здания производственного или складского назначения, в том числе:

а) "Ф 5.1" - производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

б) "Ф 5.2" - складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

в) "Ф 5.3" - здания сельскохозяйственного назначения.

2. Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и мастерские в зданиях классов "Ф 1" - "Ф 4", относятся к классу "Ф 5".

Статья 33. Классификация зданий пожарных депо

1. Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских населенных пунктов;

2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских населенных пунктов;

3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских населенных пунктов.

2. Здания пожарных депо I и III типов проектируются в случае размещения в них подразделений уполномоченного органа по обеспечению пожарной безопасности, дислоцированных на территории населенного пункта или организации.

Глава 10.

Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград

Статья 34. Цель классификации

1. Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости для установления возможности их применения в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков.

2. Строительные конструкции классифицируются по пожарной опасности для определения степени

участия строительных конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара.

3. Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных факторов пожара, а также по огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения проемов в противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом

пожарной опасности.

Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости

1. Строительные конструкции зданий и сооружений в зависимости от их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний подразделяются на строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости:

1) ненормируемый;

2) не менее 15 минут;

3) не менее 30 минут;

4) не менее 45 минут;

5) не менее 60 минут;

6) не менее 90 минут;

7) не менее 120 минут;

8) не менее 150 минут;

9) не менее 180 минут;

10) не менее 240 минут;

11) не менее 360 минут.

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:

1) потеря несущей способности "R";

2) потеря целостности "E";

3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений "I" или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции "W".

3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности "E", теплоизолирующей способности "I", достижении предельной величины плотности теплового потока "W" и (или) дымогазопроницаемости "S".

4. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний устанавливаются в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

5. Условные обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций содержат буквенные обозначения предельного состояния и группы.

Статья 36. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности

1. Строительные конструкции по пожарной опас-

ности подразделяются на следующие классы:

1) непожароопасные "K0";

2) малопожароопасные "K1";

3) умереннопожароопасные "K2";

4) пожароопасные "K3".

2. Класс пожарной опасности строительных конструкций и численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности определяются в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 37. Классификация противопожарных преград

1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:

1) противопожарные стены;

2) противопожарные перегородки;

3) противопожарные перекрытия;

4) противопожарные разрывы;

5) противопожарные занавесы, шторы и экраны;

6) противопожарные водяные завесы;

7) противопожарные минерализованные полосы.

2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов подразделяются на следующие типы:

1) стены 1-й или 2-й тип;

2) перегородки 1-й или 2-й тип;

3) перекрытия 1-й или 2-й, или 3-й, или 4-й тип;

4) двери, ворота, люки, клапаны, экраны, шторы 1-й или 2-й, или 3-й тип;

5) окна 1-й или 2-й, или 3-й тип;

6) занавесы 1-й тип;

7) тамбур-шлюзы 1-й или 2-й тип.

3. Противопожарные преграды относятся к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов и определяются в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Глава 11.

Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток

Статья 38. Цель классификации

Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях определения требований к их объемно-планировочному и конструктивному решению, а

также для установления требований к их применению на путях эвакуации людей.

Статья 39. Классификация лестниц

1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:

- 1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;
- 2) внутренние открытые лестницы;
- 3) наружные открытые лестницы.

2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы:

- 1) вертикальные лестницы - П1;
- 2) маршевые лестницы с уклоном не более 6:1 - П2.

Статья 40. Классификация лестничных клеток

1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:

- 1) обычные лестничные клетки;
 - 2) незадымляемые лестничные клетки.
2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы:

1) лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже "Л1";

2) лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии "Л2".

3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:

1) лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам "Н1";

2) лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре "Н2";

3) лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха, "Н3".

4. Лестничные клетки, указанные в части 3 настоящей статьи, следует предусматривать в зданиях общественного назначения, жилого назначения высотой 28 метров и более в соответствии с настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также строительными нормами и правилами.

Глава 12.**Классификация противопожарной техники, оборудования и снаряжения****Статья 41. Цель классификации**

Классификация пожарной техники используется для определения ее назначения, области применения, а также для установления требований пожарной безопасности при эксплуатации пожарной техники.

Статья 42. Классификация противопожарной техники, оборудования и снаряжения

Противопожарная техника, оборудование и снаряжение в зависимости от назначения и области применения подразделяются на следующие типы:

- 1) первичные средства пожаротушения;
- 2) мобильные средства пожаротушения;
- 3) установки пожаротушения;
- 4) средства пожарной автоматики;
- 5) противопожарное оборудование;
- 6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
- 7) противопожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
- 8) пожарная сигнализация, связь и оповещение.

Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- 1) переносные и передвижные огнетушители;
- 2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
- 3) пожарный инвентарь;
- 4) покрывала, брезент, кошма, песок для изоля-

ции очага возгорания.

Статья 44. Классификация мобильных средств пожаротушения

К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные машины, предназначенные для использования личным составом подразделений уполномоченного органа по обеспечению пожарной безопасности. Мобильные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:

- 1) пожарные автомобили (основные и специальные);
- 2) пожарные поезда;
- 3) пожарные вертолеты;
- 4) пожарные суда;
- 5) пожарные мотопомпы;
- 6) приспособленные технические средства (тягачи, прицепы, тракторы и т.д.).

Статья 45. Классификация установок пожаротушения

1. Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств тушения пожара с подачей огнетушащего вещества.

Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара.

Установки пожаротушения подразделяются:

- по конструктивному устройству - на агрегатные и модульные;

- по степени автоматизации - на автоматические, автоматизированные и ручные;

- по виду огнетушащего вещества - на водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные;

- по способу тушения - на объемные, поверхностные, локально-объемные и локально-поверхностные.

2. Тип установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащего вещества определяются соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

При этом установка пожаротушения должна обеспечивать:

- срабатывание в течение времени, не превышающего длительность начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара);

- необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащих веществ;

- тушение пожара с целью его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;

- требуемую надежность функционирования.

Статья 46. Средства пожарной автоматики (сигнализации)

Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического управления установками пожаротушения и дымоудаления, управления инженерным, технологическим и коммуникационным оборудованием зданий и объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются на:

- 1) извещатели пожарные;
- 2) приборы приемно-контрольные пожарные;

Глава 13.**Система предотвращения пожаров****Статья 48. Цель создания системы предотвращения пожаров**

1. Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожара.

Исключение условий возникновения пожара достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

2. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности и соответствующими строительными нормами и правилами.

3. Правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем предотвращения пожаров устанавливаются в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

- 1) применение негорючих веществ и материа-

- 3) приборы управления пожарные;

- 4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;

- 5) системы передачи извещений о пожаре;

- 6) прочие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики.

Статья 47. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

1. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты персонала объектов защиты, личного состава подразделений уполномоченного органа в области профилактики и тушения пожара и эвакуируемых граждан от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения при пожаре предназначены для личного состава подразделений уполномоченного органа по обеспечению пожарной безопасности и спасения людей из горящего здания, сооружения, наземных, воздушных и водных транспортных средств.

2. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:

- 1) средства индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующего действия) и зрения;

- 2) средства индивидуальной защиты пожарных.

3. Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на:

- 1) индивидуальные средства спасения людей;

- 2) коллективные средства спасения людей.

лов;

- 2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

- 3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючих сред;

- 4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);

- 5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;

- 6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

- 7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- 8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- 9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

- 10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

11) удаление из помещений технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

1. Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

4) устройство молниезащиты (молниеотвод) зданий, сооружений и оборудования;

5) поддержание безопасной температуры нагре-

ва веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий;

9) исключение контакта с воздухом пиррофорных веществ;

10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определенных соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Глава 14.

Система противопожарной защиты

Статья 51. Цель создания системы противопожарной защиты

1. Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

2. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

3. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и соответствующими строительными нормами и правилами.

4. Автоматические системы противопожарной защиты и пожарные насосные станции должны обеспечиваться электроснабжением по I категории потребления.

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара или ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем автоматического обнаружения пожара (автоматических установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) устройство автоматических систем подпора воздуха, дымозащиты помещений, путей эвакуации людей и дымоудаления при пожаре;

6) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности;

7) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

8) применение термической защиты (огнезащиты) для повышения пределов огнестойкости несущих металлических и железобетонных конструкций;

9) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

10) устройство на технологическом оборудовании систем противозрывной защиты;

11) применение первичных средств пожаротушения;

12) применение автоматических установок пожаротушения и водяных занавесей;

13) применение негорючих, трудногорючих конструкций и отделочных материалов на путях эвакуации;

14) организация деятельности подразделений уполномоченного органа по обеспечению пожарной безопасности.

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре

1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей необходимо:

- установить необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных и аварийных путей и выходов;

- обеспечить беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы;

- организовать оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

2. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает время, необходимое для эвакуации людей.

3. Конкретные требования по количеству и размерам эвакуационных (аварийных) путей и выходов определяются расчетами соответствующих строительных норм и правил (межгосударственных), национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.

Статья 54. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

1. Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

2. Автоматические системы обнаружения и тушения пожаров, смонтированные на объектах хозяйствования независимо от функционального назначения и форм собственности, должны подключаться к центральному пункту связи (службы "101") уполномоченного государственного органа по обеспечению пожарной безопасности.

3. Перечень объектов, подлежащих обязатель-

ному оборудованию автоматическими системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также требования по их монтажу определяются Правительством Кыргызской Республики, а также строительными нормами и правилами.

Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей при пожаре

1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара.

Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение всей продолжительности пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в пожаробезопасную зону. В этом случае безопасность людей должна достигаться посредством объемно-планировочных и конструктивных решений пожаробезопасных зон в зданиях и сооружениях (в том числе посредством устройства лестничных клеток, сообщающихся с этажом здания через наружную воздушную зону), а также посредством использования технических средств защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной защиты).

2. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе для защиты органов зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в пожаробезопасную зону, или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.

Статья 56. Система противодымной защиты

1. Система противодымной защиты здания или сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим побуждением. Независимо от способа побуждений система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной запуск исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции.

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений должны исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) секции.

В зависимости от функционального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений в них должна быть предусмотрена приточно-вытяжная или вытяжная система противодымной вентиляции.

Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление продуктов горения при пожаре непосредственно из помещения пожара, коридоров и холлов на путях эвакуации.

Приточная вентиляция системы противодымной защиты зданий и сооружений должна обеспечивать подачу воздуха и создание избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и тамбуршлюзах.

Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий и сооружений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.

Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться при срабатывании автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения.

Дистанционно-ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.

При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха.

Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается.

2. Требования к составу, конструктивному исполнению, особенностям использования и последовательности включения элементов системы противодымной защиты зданий и сооружений в зависимости от их функционального назначения и архитектурно-планировочных решений определяются заданием на проектирование в соответствии с настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности и строительными нормами и правилами.

Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений

1. В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.

2. Требуемая степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности определены в статье 75 настоящего Закона.

Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций

1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.

2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

- 1) рассмотрение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;
- 2) устройство противопожарных преград;
- 3) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий и сооружений;
- 4) применение негорючих и трудногорючих конструкций, отделочных, утеплительных и облицовочных материалов;
- 5) применение автоматических систем обнаружения и тушения пожара;
- 6) применение устройств аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций при пожаре;
- 7) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;
- 8) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности и иметь свободный доступ для их применения.

2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зданиях и сооружениях определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающе-

го персонала и устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

При этом система противопожарной защиты здания, сооружения (в том числе система обнаружения и тушения пожара, пути эвакуации людей и система противодымной защиты) должна обеспечивать возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения, в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.

Статья 61. Автоматические установки пожаротушения

1. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение одной или нескольких из следующих целей:

- 1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара;
 - 2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций;
 - 3) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу;
 - 4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических аппаратов (установок);
 - 5) отключение сетей электроснабжения, газоснабжения, горячего водоснабжения, водяного отопления, а также включение аварийного освещения в жилых домах и общественных зданиях.
2. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества, способ его подачи в очаг пожара и требования по их монтажу определяются соответствующим нормативным правовым актом Кыргызской Республики и строительными нормами и правилами в зависимости от объемно-планировочных решений, функционального назначения объекта защиты и параметров окружающей среды.

Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения

1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожара.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

2. Каждый проектируемый объект должен иметь привязку к существующему противопожарному водопроводу (пожарному гидранту), расположенному на расстоянии не более 200 м, или к новому проектируемому гидранту в соответствии с частью 2

статьи 80 настоящего Закона.

Необходимо предусмотреть возможность подъезда (специальный пирс) пожарных автомобилей к рекам, озерам, водохранилищам, пруду и другим водным артериям.

3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности и строительными нормами и правилами.

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- 1) реализацию выполнения требований законодательства в области пожарной безопасности всеми юридическими и физическими лицами, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, собственниками объектов (жилья) по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности объектов хозяйствования независимо от форм собственности;
- 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности государственных, муниципальных и частных объектов (жилья), которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых зданий и объектов хозяйствования независимо от форм собственности;
- 3) разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- 4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на территории населенных пунктов объектов хозяйствования независимо от форм собственности и контроль за его исполнением;
- 5) разработку расчета сил, средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ лицами, собственником объектов хозяйствования, по согласованию с уполномоченным государственным органом по обеспечению пожарной безопасности;
- 6) установление особого противопожарного режима на объектах хозяйствования независимо от форм собственности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- 7) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- 8) обеспечение связи и оповещения людей о пожаре;
- 9) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению

пожарно-технических знаний;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

РАЗДЕЛ II.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Глава 15.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

Статья 64. Требования к градостроительной документации при планировке территорий городских и сельских населенных пунктов

1. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов должны осуществляться в соответствии с градостроительной документацией, генеральными планами (проектом детальной планировки) городов и населенных пунктов, учитывающих требования настоящего Закона, строительных норм и правил и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

2. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности городских и сельских населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Статья 65. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории городских и сельских населенных пунктов

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за чертой городских и сельских населенных пунктов.

В случае если это невозможно или нецелесообразно, должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за территорией объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территории которых размещены здания и сооружения категорий "А", "Б" и "В" по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территории, так и за чертой городских и сельских населенных пунктов.

При размещении указанных объектов в черте городских и сельских населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающие направления ветров. При этом расстояние от границ участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности "Ф1" - "Ф4", участков дошкольных образовательных

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Требования к размещению, расположению и выделению земельного участка под застройку, а также порядок отнесения производственных объектов к опасным производственным объектам устанавливаются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности, соответствующими строительными нормами и правилами, а также национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

2. При делении городских и сельских населенных пунктов на территориальные зоны должны соблюдаться требования пожарной безопасности по их размещению, а также и расстояния между жилыми, общественными, производственными зонами, зонами инженерной и транспортной инфраструктуры, зонами сельскохозяйственного использования, зонами рекреационного назначения, зонами особо охраняемых территорий, зонами специального назначения, размещения военных объектов и иными видами территориальных зон, предусмотренные соответствующими стандартами, утвержденными в установленном порядке.

3. В пределах жилой, общественно-деловой и рекреационной зон сельских и городских населенных пунктов допускается размещение производственных объектов, на территории которых нет зданий и сооружений категорий "А", "Б" и "В" по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ участка производственного объекта до жилых зданий, участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается соответствующими строительными нормами и правилами и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы жилой застройки.

Статья 66. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

1. При проектировании проездов необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных ав-

томобилей:

1) с двух продольных сторон (противоположных сторон) - к зданиям высотой до 28 м жилого и общественного назначения, при глухих торцах (без оконных и дверных проемов), а также двусторонней ориентации квартир или помещений;

2) со всех сторон - к общественным и жилым зданиям высотой 28 м и более, а также независимо от их высоты - к зданиям и сооружениям с массовым, ночным пребыванием людей, к зданиям лечебных учреждений со стационаром, учебных заведений, детских и дошкольных учреждений, к зданиям зрелищных, культурно-просветительных учреждений. При наличии глухих торцов в жилых и общественных зданиях высотой 28 м и более со стороны глухих торцов предусматриваются проезды для противопожарной спецтехники не менее 6 м.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной продольной стороны к зданиям высотой до 5 этажей (включительно) при устройстве наружных лестниц, наружных лестниц, связывающих лоджии и балконы между собой, или лестниц 3 типа при коридорной планировке зданий.

В период строительства (до ввода объекта в эксплуатацию) объекты должны быть обеспечены соответствующими проездами и подъездами с возможностью доступа противопожарных расчетов (спецтехники) в любой этаж и помещение новостроящегося объекта для ликвидации пожара и ведения аварийно-спасательных работ.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м;

с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автодороги до крайней стены производственных зданий и сооружений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5 м и не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания должно составлять:

5-8 м - для зданий высотой до 28 м;

8-16 м - для зданий высотой более 28 м.

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна проектироваться исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 16 т на ось.

2. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей, а также места для их установки, которые должны обозначаться специальными светосигнальными знаками (разметками).

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной не менее 3,5 м, высотой - не менее 4,5 м и располагать не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 м.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

3. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками для пожарной техники размерами не менее 15×15 м, которые должны обозначаться специальными светосигнальными знаками (разметками). Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

4. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях следует располагать на расстоянии не более 100 м один от другого. При примыкании зданий под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру фасадов, со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

5. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники его конструкции должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 16 т на ось.

6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (зданиями высотой до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 м, при этом ширина проезжей части улиц принимается не менее 7 м, проездов - не менее 3,5 м.

7. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

На территории садоводческого (дачного) объединения ширина проезжей части улиц принимается не менее 7 м, проездов - не менее 3,5 м.

Статья 67. Противопожарное водоснабжение городских и сельских населенных пунктов

1. При проектировании территорий городских и сельских населенных пунктов должны предусматриваться источники водоснабжения для наружного пожаротушения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, пожарные водоемы (резервуары). Пожарные водоемы и резервуары

должны обеспечивать постоянную возможность забора воды.

2. Городские и сельские населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом с пожарными гидрантами. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

3. Для населенных пунктов с количеством жителей до 5000 человек, а также для отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м³, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, для производственных зданий с производствами категорий "В", "Г" и "Д" по взрывопожарной и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с (литр в секунду), складов грубых кормов объемом до 1000 м³ складов минеральных удобрений объемом до 5000 м³, зданий радиотелевизионных передающих станций, для зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать для наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

4. Для населенных пунктов с количеством жителей до 50 человек, при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также для отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов предприятий общественного питания, при объеме зданий до 1000 м³ и предприятий торговли площадью до 150 м², общественных зданий I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 м³, расположенных в населенных пунктах, производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м³ (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м³) категории "Д" по пожарной и взрывопожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м³, зданий складов площадью до 50 м² допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения.

5. Расход воды на наружное пожаротушение в городских и сельских населенных пунктах, в зданиях и сооружениях различного функционального назначения, этажности и объема, а также требования по проектированию и устройству систем пожароту-

шения определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности и строительными нормами и правилами.

6. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне высшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с (литр в секунду) и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с (литр в секунду).

8. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков до 300 единиц не менее 25 м³, более 300 единиц - не менее 60 м³ (каждый с площадками для установки пожарной техники, возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

9. Требования к наружному противопожарному водопроводу, а также необходимое количество и места размещения пожарных гидрантов устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами и другими соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

Глава 16.

Общие требования пожарной безопасности

к сельским и городским населенным пунктам по размещению подразделений уполномоченного государственного органа в области профилактики и тушения пожара

Статья 68. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений уполномоченного государственного органа в области профилактики и тушения пожаров в сельских и городских населенных пунктах

1. Дислокация подразделений уполномоченного государственного органа по обеспечению пожарной

безопасности на территории сельских населенных пунктов определяется с радиусом выезда не более 25 км, при этом время прибытия первого подразделения не должно превышать 25-40 минут, в городских населенных пунктах - не более 5 км, время прибытия не должно превышать 10 минут.

Места дислокации ведомственной пожарной охраны, добровольных пожарно-спасательных фор-

мирований органов местного самоуправления, муниципальных пожарно-спасательных формирований определяются хозяйствующим ведомством и органами местного самоуправления соответственно.

2. Подразделения уполномоченного государственного органа по обеспечению пожарной безопасности должны размещаться в зданиях пожарных депо. Численность одного боевого расчета (экипаж на одной автоцистерне) должна составлять не менее 6 человек для городских населенных пунктов и не менее 4 человек - для сельских населенных пунктов. Обслуживание одного пожарного депо определяется из расчета на 100 тысяч населения в городских населенных пунктах и на 30 тысяч населения - в сельских населенных пунктах.

3. Численность инспекторского состава государственной противопожарной профилактики, а также государственного пожарного надзора определяется Правительством Кыргызской Республики исходя от численности населения и количества объектов хозяйствования.

Статья 69. Требования пожарной безопасности к пожарным депо

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

2. Расстояние от границ территорий участка по-

жарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков общеобразовательных учреждений, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.

3. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

4. Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площадь зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

6. На территории пожарного депо должны быть предусмотрены пожарный гидрант, спортивная площадка и учебная башня для проведения занятий с личным составом.

7. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

8. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора предусматриваются дистанционно из пункта связи пожарного депо.

РАЗДЕЛ III.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Глава 17.

Общие требования пожарной безопасности при проектировании зданий и сооружений

Статья 70. Требования к проектной документации на объекты строительства

1. Проектная документация на здания и сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, а также расчеты сил и средств на тушение возможного пожара и проведение аварийно-спасательных работ, предусмотренные настоящим Законом, строительными нормами и правилами, а также национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

2. Для зданий и сооружений, где отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, согласно требованиям настоящего Закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие соответствующую специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных противопожарных мероприятий.

Статья 71. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений

1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений в случае пожара должны обеспечивать:

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

6) при наличии современной системы охранно-пожарной сигнализации отключение сетей электрооборудования, газоснабжения, горячего водоснаб-

жения и водяного отопления и включение аварийного освещения (в многоэтажных жилых зданиях - на лестничных клетках и в прихожих квартир);

7) требования пожарной безопасности, предусмотренные настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, а также национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

РАЗДЕЛ IV.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ

Глава 18.

Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам

Статья 72. Требования к документации на производственные объекты

1. Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения и технологические процессы, должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, а также национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

2. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов должны быть оформлены в виде самостоятельного раздела проектной документации.

Статья 73. Анализ пожарной опасности производственных объектов

1. Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами технологического процесса.

Перечень показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологической среды в зависимости от их агрегатного состояния, устанавливается соответствующим национальным стандартом, утвержденным в установленном

Глава 19.

Требования к конструктивным особенностям зданий и сооружений

Статья 74. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности размещенных в них технологических процессов.

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий,

2. В зданиях, сооружениях и пожарных отсеках помещения категорий "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах, за исключением случаев, оговоренных нормами и правилами для данных объектов и (или) нормативными правовыми актами по пожарной безопасности.

порядке.

Перечень потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической среды определяется посредством сопоставления параметров технологического процесса и иных источников зажигания с показателями пожарной опасности веществ и материалов.

2. Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно осуществляться на основе анализа пожарной опасности каждого из технологических процессов и предусматривать выбор ситуаций, при реализации которых возникает угроза для людей, находящихся в зоне поражения опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. К пожароопасным ситуациям не относятся ситуации, в результате которых не возникает опасность для жизни и здоровья людей.

Для каждой пожароопасной ситуации на производственном объекте должно быть приведено описание причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций, места их возникновения и факторов пожара, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания.

3. Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть установлены события, реализация которых может привести к образованию горючей среды и появлению источника зажигания.

сооружений и пожарных отсеков и пределов огнестойкости применяемых в них строительных конструкций определяется строительными нормами и правилами и соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.

На незадымляемых лестничных клетках типа

"Н1" допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости "R 15" класса пожарной опасности "К0".

2. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности размещенных в них технологических процессов.

Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков и классов пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций определяется соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.

При применении систем наружного утепления класса "К0" для зданий функциональной пожарной опасности "Ф 1.1" в них следует использовать негорючие материалы.

3. Методы испытаний по определению допустимых пределов огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций определяются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 75. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках

1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями, устройствами и установками с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Требования к таким ограждающим конструкциям, устройствам и установкам, типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека и должны соответствовать требованиям настоящего Закона, соответствующих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, строительных норм и правил, а также национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.

2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов определяются соответствующими строительными нормами и правилами, национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Противопожарные преграды 1 типа должны выполняться из материалов группы горючести "НГ". Противопожарные преграды 2-4 типов должны выполняться из материалов группы горючести не ниже "Г1".

Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах определяются согласно требованиям национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.

3. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.

4. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади.

В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий "А" и "Б" от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений категорий "А" и "Б" не допускается.

В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории "В" или "Г" и помещениями категории "Д" должны быть предусмотрены устройства открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или установка вместо дверей (ворот) противопожарных штор (экранов). Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.

5. Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться из негорючих материалов, если иное не оговорено настоящим Законом.

Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны выполняться с применением материалов группы горючести "НГ" или материалов групп горючести "Г1", "Г2" и "Г3", обеспечивающих нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из материалов группы горючести "НГ".

6. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1 типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противопожарной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.

7. Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 типа и перекрытиям 3 типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее "EI 30" или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее "EI 45", автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа.

В зданиях высотой 28 м и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха, должны быть оборудованы системой подпора воздуха в шахту лифта при пожаре.

В зданиях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и автоматически опускаться при пожаре на 1 этаж, двери должны открываться и не закрываться.

8. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.

9. В цокольных и подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре.

Статья 76. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

1. Эвакуационные пути и выходы в зданиях и сооружениях должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

2. Помещения с массовым пребыванием людей (детей, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья) с применением пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями настоящего Закона.

3. К эвакуационным выходам в зданиях и сооружениях относятся выходы, которые ведут:

- 1) из помещений 1 этажа наружу:
 - а) непосредственно;
 - б) через коридор;
 - в) через вестибюль (фойе);
 - г) через лестничную клетку;
 - д) через коридор и вестибюль (фойе);

- е) через коридор и лестничную клетку;
- 2) из помещений любого этажа, кроме 1:
 - а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3 типа;
 - б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3 типа;
 - в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3 типа;
 - г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3 типа;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса "Ф 5" категорий "А" и "Б") на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий "А" и "Б" считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

Эвакуационными выходами считаются также:

- выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1 типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между 1 и 2 этажами;

- выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий "В4", "Г" и "Д" в помещения категорий "В4", "Г", "Д" и в вестибюль, расположенные на 1 этаже зданий класса "Ф 5";

- выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов "Ф 2", "Ф 3" и "Ф 4", в вестибюль 1 этажа по отдельным лестницам 2 типа;

- выходы из помещений непосредственно на лестницу 2 типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии выполнения ограничений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности;

- распашные калитки в воротах для железнодорожного и автомобильного транспорта.

4. К аварийным выходам в зданиях и сооружениях относятся выходы, которые ведут:

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

2) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

3) на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса "Ф 1.3" или в

смежный пожарный отсек;

4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже - 4,5 м и не выше + 5,0 м через окно или дверь размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6×0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямок, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;

5) оконные проемы, служащие в качестве аварийных выходов цокольного и первого этажей в зданиях (этажах, помещениях) общественного назначения не должны иметь защитные металлические решетки;

6) на кровлю зданий I, II и III степеней огнестойкости классов "С0" и "С1" через окно или дверь размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6×0,8 м по вертикальной или наклонной лестнице.

5. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты.

6. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

7. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух в зданиях следующих классов функциональной пожарной опасности:

1) "Ф 1.1"; "Ф 1.2"; "Ф 2.1"; "Ф 2.2"; "Ф 3"; "Ф 4";

2) "Ф 1.3" - не менее двух лестничных клеток при общей площади квартир на этаже здания (секции для зданий секционного типа) более 500 м²;

3) "Ф 5" категорий "А" и "Б" - при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 человек, категории "В" - 25 человек;

4) в зданиях любого класса функциональной пожарной опасности, если на этаже располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов;

5) в зданиях любого класса функциональной пожарной опасности из подвальных и цокольных этажей при площади этажа более 300 м², а также если в них предусмотрено одновременное пребывание более 15 человек.

В зданиях классов функциональной пожарной опасности "Ф 1.2", "Ф 3" и "Ф 4.3" высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) при одновременном выполнении следующих условий:

- площадь этажа не превышает 300 м²;
- количество людей, одновременно пребывающих на этаже, не превышает 20 человек;

- выходы на лестничную клетку оборудованы противопожарными дверями 2 типа.

В зданиях класса функциональной пожарной опасности "Ф 1.3" при общей площади квартир на этаже здания (секции для зданий секционного типа) менее 500 м² и одном эвакуационном выходе с этажа из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, кроме эвакуационного выхода, должен предусматриваться аварийный выход.

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

8. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий класса "Ф 5" - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения и здания по пожарной и взрывопожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

Длину пути эвакуации по лестнице 2 типа в помещении следует принимать равной ее утроенной высоте.

9. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

2) через лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2 типа, не являющаяся эвакуационной;

3) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2 типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей;

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами.

Статья 77. Обеспечение деятельности органов обеспечения пожарной безопасности

1. При проектировании зданий и сооружений должны быть предусмотрены:

1) пожарные проезды и подъездные пути к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальные или совмещенные с функциональными проездами и подъездами;

2) наружные пожарные лестницы и другие средства подъема сил и средств органов обеспечения

пожарной безопасности на этажи и кровлю зданий, в том числе лифты, имеющие режим работы "перевозка пожарных подразделений";

3) противопожарный водопровод, совмещенный с хозяйственными или специальными сухотрубками и пожарными емкостями (резервуарами), а в жилых зданиях - внутриквартирное пожаротушение в сети хозяйственно-питьевого водопровода;

4) система противодымной защиты эвакуационных путей и путей следования сил и средств органов обеспечения пожарной безопасности внутри здания;

5) индивидуальные и коллективные средства спасения людей.

2. В зданиях высотой 10 м и более от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3 типа или по наружным пожарным лестницам.

Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания:

- на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м² площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов "Ф 1", "Ф 2", "Ф 3" и "Ф 4";

- по пожарным лестницам через каждые 200 м по периметру зданий класса "Ф 5".

Допускается не предусматривать:

- пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод;

- выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м².

3. В чердаках зданий и сооружений, кроме зданий класса "Ф 1.4", следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6×0,8 м.

Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2 типа размерами не менее 0,75×1,5 м. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.

В зданиях классов "Ф 1", "Ф 2", "Ф 3" и "Ф 4" высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2 типа размерами 0,6×0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.

4. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м, в чердаках вдоль всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допус-

кается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину - до 0,9 м.

5. В зданиях с мансардами следует предусматривать люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков.

6. В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м следует предусматривать пожарные лестницы.

Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высот кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 м.

7. Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа "П1", для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м - пожарные лестницы типа "П2".

Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и снаряжении.

8. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 мм.

9. В каждом пожарном отсеке зданий и сооружений всех классов функциональной пожарной опасности высотой 28 м (за исключением зданий класса "Ф 1.3") должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений. В зданиях класса "Ф 1.3" высотой 50 м и более один из лифтов должен обеспечивать транспортирование пожарных подразделений и должен соответствовать специальным требованиям.

10. В зданиях с уклоном кровли до 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 процентов и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

11. На покрытии зданий с отметкой пола верхнего этажа более 75 м должны предусматриваться площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета размерами не менее 5×5 м. Над указанными площадками запрещается размещение антенн, электропроводов, кабелей.

Статья 78. Требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям (разрывам) между зданиями, сооружениями и установками

Противопожарные расстояния (разрывы) между

зданиями, сооружениями и установками устанавливаются настоящим Законом, другими соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, а также строительными нормами и правилами в

зависимости от степени огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий и сооружений, а также от их функционального назначения.

Глава 20.

Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам (выездам) и проездам, источникам водоснабжения на производственных объектах

Статья 79. Размещение пожарных депо на территории производственных объектов

1. Пожарные депо на территории производственного объекта должны располагаться на земельных участках, примыкающих к дорогам общего пользования.

Выезды из пожарных депо должны быть расположены таким образом, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных транспортных потоков.

2. Требования к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания пожарных депо установлены статьей 68 настоящего Закона.

Статья 80. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта

1. Производственные объекты на площади 5 га и более должны иметь не менее двух въездов, за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или предприятия.

При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух выездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и т.п.) площадью более 5 га должны иметь не менее двух выездов.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами, с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

Расстояние от края проезжей части или сплани-

рованной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м, при высоте зданий свыше 12 и до 28 м - не более 8 м, а при высоте зданий свыше 28 м - не более 10 м.

2. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды размерами не менее 15×15 м.

Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания.

Переезды или переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть всегда свободны для пропуска пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы заподлицо с головками рельсов.

Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.

Статья 81. Требования к источникам водоснабжения на производственных объектах

1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части.

2. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров согласно требованиям соответствующих строительных норм и правил и других нормативных правовых актов.

Статья 82. Требования к ограничению распространения пожара на производственных объектах

1. Расстояния между зданиями и сооружениями, от складов до зданий и сооружений, между складами, открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений, от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений на территории произ-

водственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик должны исключать возможность перехода пожара от одного здания или сооружения к другому.

Резервуарные парки производственных объектов или отдельно стоящие резервуары с нефтепродуктами, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям производственного объекта и должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными стенами из негорючих материалов или земляными валами.

В случае размещения указанных сооружений на более высоких отметках должны быть предусмотрены дополнительные меры по предотвращению при авариях наземных резервуаров возможности проникновения разлившейся горючей жидкости за пределы ограждающих сооружений.

Размещение наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями производственных объектов не допускается.

По периметру площадок производственных объектов хранения нефтепродуктов в таре должно быть предусмотрено устройство замкнутого обвалования или ограждающей стены из негорючих материалов.

Кроме того, замкнутое земляное обвалование или ограждающая стена из негорючих материалов должны быть предусмотрены по периметру каждой группы наземных резервуаров и рассчитаны на гидростатическое давление разлившейся жидкости.

В пределах одной группы наземных резервуаров следует отделять внутренними земляными валами или ограждающими стенами каждый следующий резервуар объемом 20000 м³ и более или несколько меньших резервуаров суммарным объемом 20000 м³.

- резервуар с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами;

- резервуар для хранения этилированных бензинов от других резервуаров группы.

Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему

наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.

Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров, расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен определяются соответствующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

Обвалование подземных резервуаров следует предусматривать только при хранении в этих резервуарах нефти и мазутов. Объем, образуемый между внутренними откосами обвалования, следует определять исходя из условия удержания разлившейся жидкости в количестве, равном 10 процентам объема наибольшего подземного резервуара в группе.

2. На территории производственного объекта размещение надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами запрещается для:

1) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I и II степеней огнестойкости;

2) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - в галереях, если смешение этих продуктов может вызвать взрыв или пожар;

3) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности;

4) газопроводов горючих газов - по территории складов твердых и жидких горючих материалов.

Наземные сети трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и эстакадах, следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами и не менее 0,5 м от стен зданий без проемов.

3. На территории нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, складов хранения нефти и нефтепродуктов, а также АЗС должны быть предусмотрены требуемый запас пенообразователя с соответствующим запасом для тушения пожара, необходимый запас воды, установки молниеотвода и наличие автоматических систем обнаружения, тушения пожара и охлаждения при пожаре.

РАЗДЕЛ V.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ И СНАРЯЖЕНИЮ

Глава 21.

Общие требования

Статья 83. Требования к противопожарной технике

1. Противопожарная техника должна соответствовать установленным требованиям, обеспечивающим безопасность при транспортировании, хранении и эксплуатации.

2. Противопожарная техника должна иметь маркировку, позволяющую идентифицировать изделие.

3. Техническая документация на противопожарную технику должна содержать информацию о правилах ее эффективного применения и эксплуатации и сроках эксплуатации.

4. Для определения соответствия противопожарной техники установленным эксплуатационным характеристикам проводятся испытания. Методы испытания противопожарной техники определяются

национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 84. Требования к огнетушащим веществам

1. Огнетушащие вещества должны обеспечивать тушение пожара при их подаче объемным или поверхностным способом с характеристиками подачи в соответствии с тактикой тушения пожара.

2. Огнетушащие вещества должны применяться в зависимости от физико-химических свойств горючих веществ и материалов.

3. Огнетушащие вещества должны сохранять свои свойства, необходимые для тушения пожара, в период транспортировки и срока хранения.

4. Огнетушащие вещества не должны оказывать вредного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, превышающего принятые допустимые значения.

5. Огнетушащая способность, физико-химические свойства, а также качество огнетушащих средств определяются испытаниями, установленными соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 85. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации

1. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими техническими средствами, взаимодействующими с ними.

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, времени эвакуации, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

3. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.

4. Технические средства автоматических устано-

вок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.

5. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимым уровнем, характерным для защищаемого объекта. При этом они не должны оказывать отрицательного воздействия электромагнитными помехами на технические средства, применяемые на объекте защиты.

6. Требования по проектированию и монтажу автоматических систем пожарной сигнализации определяются соответствующими строительными нормами и правилами, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

Статья 86. Требования к автоматическим установкам пожаротушения

1. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию пожара поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества с целью создания условий, препятствующих возникновению и развитию процесса горения.

2. Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не поддерживающей горение во всем объеме защищаемого помещения (здания, сооружения).

3. Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию процесса горения путем подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь.

4. Срабатывание автоматических установок пожаротушения не должно приводить к возникновению пожара и (или) взрыва горючих материалов в помещениях зданий и сооружений и на открытых площадках.

5. Требования по проектированию и монтажу автоматических установок пожаротушения устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

Глава 22.

Требования к первичным средствам пожаротушения

Статья 87. Требования к огнетушителям

1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия-изготовителя.

2. Длина струи огнетушащего вещества из переносных и передвижных огнетушителей должна обеспечивать безопасность человека при тушении пожара.

3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара.

4. Технические параметры огнетушителей и их

огнетушащая способность определяются лабораторными испытаниями согласно требованиям соответствующего национального стандарта, утвержденного в установленном порядке.

Статья 88. Требования к пожарным кранам

1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открытия запорного устройства одним человеком и подачи воды с расходами, обеспечивающими пожаротушение.

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях уполномоченного государственного органа в облас-

ти профилактики и тушения пожаров.

3. Требуемое давление воды в пожарных кранах должно обеспечиваться насосами - повысителями, а их включение - от кнопок дистанционного включения. Расстановка, комплектация и требуемый рас-

Глава 23.

Требования к мобильным средствам пожаротушения

Статья 89. Требования к пожарным автомобилям

Основные и специальные пожарные автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- 1) доставка к месту пожара личного состава противопожарной службы, огнетушащих веществ, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения, пожарного инструмента;
- 2) проведение аварийно-спасательных работ;
- 3) подача в очаг пожара огнетушащих веществ;
- 4) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара;
- 5) обеспечение безопасности выполнения задач, возложенных на уполномоченный государственный орган в области тушения пожаров и аварийно-спасательных работ.

Сроки эксплуатации основных и специальных пожарных автомобилей не должны превышать сроков, установленных заводом-изготовителем. Сроки исчисляются со дня их поставки в боевой расчет.

Статья 90. Требования к пожарным поездам

Пожарные поезда должны быть оснащены оборудованием, позволяющим осуществлять тушение пожаров.

Глава 24.

Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных и людей при пожаре

Статья 93. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных

1. Средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав подразделений пожарно-спасательных служб от воздействия опасных факторов пожара, климатических воздействий и получения травм при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.

2. Средства индивидуальной защиты пожарных должны эргономически сочетаться между собой и иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной видимости.

Статья 94. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны обеспечивать защиту пожарного при работе в непригодной для дыхания и раздражающей слизистую оболочку глаз среде.

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения должны отвечать предъявляемым требованиям по стойкости к механическим и

ход воды в пожарных кранах устанавливаются нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, а также соответствующими строительными нормами и правилами.

Статья 91. Требования к пожарным вертолетам

Пожарные вертолеты должны быть оснащены оборудованием, позволяющим производить тушение лесных и горных пожаров, пожаров в высотных зданиях, а также оборудованием, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ (эвакуации людей) в высотных зданиях.

Статья 92. Требования к пожарным мотопомпам

1. Пожарные мотопомпы должны обеспечивать забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, емкостей и (или) из открытых водоисточников с расходом и напором, обеспечивающими выполнение задач при тушении пожаров.

2. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность ее переноски двумя операторами и установки на грунт.

3. Прицепные пожарные мотопомпы должны стационарно монтироваться на автомобильных прицепах. Конструкция прицепов должна обеспечивать безопасность транспортирования мотопомп к месту пожара и их устойчивое размещение при заборе и подаче воды.

климатическим воздействиям, показателям эргономики, значения которых устанавливаются в соответствии с тактикой проведения аварийно-спасательных работ на пожаре, спасения людей и необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных.

3. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание избыточного давления в подмасочном пространстве в процессе дыхания человека.

4. Время защитного действия дыхательных аппаратов (при легочной вентиляции 30 л/мин) со сжатым воздухом должно быть не менее 1 часа, кислородно-изолирующих аппаратов - не менее 4 часов.

5. Конструктивное исполнение средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных должно предусматривать быструю замену (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и регенеративных патронов.

6. Применение, техническое обслуживание и ремонт средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных осуществляются в соответствии с необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных.

7. Запрещается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы) фильтрующего действия для защиты пожарных во время тушения пожаров.

8. Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в комплекте со специальной защитной одеждой от повышенных тепловых воздействий и специальной одеждой изолирующего типа.

Статья 95. Требования к специальной защитной одежде пожарных

1. Специальная защитная одежда (общего назначения, для защиты от тепловых воздействий и изолирующего типа) должна обеспечивать безопасные условия труда пожарных и защиту пожарных от опасных факторов пожара или иных чрезвычайных ситуаций.

2. Используемые материалы и конструктивное исполнение специальной защитной одежды должны препятствовать проникновению во внутреннее пространство одежды огнетушащих веществ и обеспечивать возможность экстренного снятия одежды, контроля давления в баллонах дыхательного аппарата, приема и передачи информации (звуковой, зрительной или с помощью специальных устройств).

3. Конструкция и применяемые материалы специальной защитной одежды изолирующего типа должны обеспечивать поддержание избыточного давления воздуха в подкостюмном пространстве на уровне, обеспечивающем безопасные условия труда пожарного, работающего в специальной одежде изолирующего типа.

Специальная защитная одежда изолирующего типа, используемая при тушении пожаров на опасных производственных объектах, должна обеспечивать защиту от попадания на кожные покровы и во внутренние органы человека агрессивных и (или) радиоактивных веществ.

Специальная защитная одежда изолирующего типа, используемая при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на радиационно опасных объектах, кроме того должна обеспечивать защиту жизненно важных органов человека от ионизирующих излучений.

4. Масса специальной защитной одежды изолирующего типа должна обеспечивать возможность безопасных условий труда пожарных.

Статья 96. Требования к средствам защиты рук, ног и головы

1. Средства защиты рук должны обеспечивать защиту кистей рук человека от термических, механических и химических воздействий при тушении пожара и выполнении аварийно-спасательных работ.

2. Средства защиты головы (в том числе каски, шлемы, подшлемники) и средства защиты ног должны обеспечивать защиту человека от воды, механических, тепловых и химических воздействий при тушении пожара и выполнении аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий.

Статья 97. Требования к средствам самоспасения пожарных

Средства самоспасения пожарных (веревка пожарная, пояс пожарный и карабин пожарный) должны выдерживать статическую нагрузку не менее 12,0 кН, обеспечивать возможность страховки пожарных при работе на высоте и самостоятельного спуска пожарных с высоты.

Статья 98. Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре

1. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должны обеспечивать безопасность эвакуации или самоспасения людей. При этом степень обеспечения выполнения этих функций должна характеризоваться показателями стойкости к механическим и климатическим воздействиям, эргономическими и защитными показателями, которые устанавливаются исходя из условий, обеспечивающих защиту людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и спасания людей с высотных уровней из зданий и сооружений различного назначения.

Конструкция средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должна быть надежна и проста в эксплуатации и позволять их использование любым человеком без предварительной подготовки.

2. Область применения, функциональное назначение, технические характеристики и требования безопасности средств индивидуальной защиты устанавливаются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Глава 25.

Требования к пожарному инструменту и дополнительному снаряжению пожарных

Статья 99. Требования к пожарному инструменту

1. Пожарный инструмент в зависимости от его функционального назначения должен обеспечивать выполнение работ по:

- 1) резке, подъему, перемещению и фиксации различных строительных конструкций;
- 2) пробиванию отверстий и проемов, дроблению

строительных конструкций и материалов;

3) закупорке отверстий в трубах различного диаметра, заделке пробоин в емкостях и трубопроводах.

2. Ручной механизированный инструмент должен быть оснащен предохранительными устройствами, препятствующими случайному попаданию в подвижные механизмы частей тела человека или одежды.

Органы управления механизированным пожарным инструментом должны быть снабжены указателями, исключающими неоднозначное толкование размещенной на них информации.

3. Конструкция механизированного и немеханизированного пожарных инструментов должна обеспечивать возможность быстрой замены рабочих элементов.

4. Конструкция стыковочных узлов пожарного инструмента должна обеспечивать быстрое и надежное их соединение вручную, без применения ключей или другого слесарного инструмента.

5. Конструкция пожарного инструмента должна обеспечивать электробезопасность оператора при проведении аварийно-спасательных работ.

Глава 26.

Требования к пожарному оборудованию

Статья 101. Общие требования к пожарному оборудованию

Пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и сетки всасывающие, рукавные разветвления, головки соединительные, ручные пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимыми для тушения пожара в соответствии с тактикой проведения работ, а также проникновения личного состава в помещения зданий и сооружений.

Статья 102. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам

1. Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода диаметром не менее 100 мм и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

2. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открытия (закрытия) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и подачи ее на цели пожаротушения.

3. Механические усилия на органах управления, перекрывающих устройств пожарной колонки при рабочем давлении, не должны превышать 150 ньютонов.

Статья 103. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам

1. Пожарные рукава (всасывающие, напорно-всасывающие и напорные) должны обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара.

2. Соединительные головки должны обеспечивать быстрое, герметичное и прочное соединение пожарных рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием.

3. Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок

Статья 100. Требования к дополнительному снаряжению пожарных

Дополнительное снаряжение пожарных (в том числе пожарные фонари, тепловизоры, радио- и звуковые, светозвуковые маяки, датчики неподвижного состояния) в зависимости от его назначения должно обеспечивать освещение места пожара, поиск очагов возгорания и людей в задымленной атмосфере, обозначение месторасположения пожарных и выполнение других видов работ при тушении пожара. При этом степень обеспечения выполнения указанных функций должна характеризоваться показателями, необходимыми для выполнения аварийно-спасательных работ при пожаре.

должны отвечать предъявляемым требованиям и соответствовать техническим параметрам гидравлического оборудования, используемого в подразделениях уполномоченного государственного органа по обеспечению пожарной безопасности.

Статья 104. Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям

1. Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать:

1) формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том числе воздушно-механической пены низкой кратности) на выходе из насадки;

2) равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела распыленной струи;

3) бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;

4) изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов универсального типа) без прекращения их подачи;

5) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывающих устройств при рабочем давлении;

6) фиксацию положения лафетных стволов при заданных углах в вертикальной плоскости;

7) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода.

2. Конструкция пеногенераторов должна обеспечивать:

1) формирование потока воздушно-механической пены средней и высокой кратности;

2) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывающих устройств при рабочем давлении.

3. Пеносмесители (с нерегулируемым и регулируемым дозированием) должны обеспечивать получение водного раствора пенообразователя с заданной концентрацией для получения пены определенной кратности в воздушно-пенных стволах и генераторах пены.

Статья 105. Требования к пожарным рукавным водосборникам и пожарным разветвлениям

1. Пожарные рукавные водосборники должны обеспечивать объединение двух и более потоков воды перед входом во всасывающий патрубок пожарного насоса.

Пожарные рукавные водосборники должны быть оборудованы обратными клапанами на каждом из объединяемых патрубков.

2. Пожарные разветвления должны обеспечивать распределение магистрального потока воды или растворов пенообразователя по рабочим рукавным линиям и регулировку расхода огнетушащих веществ в этих линиях.

Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарных рукавных разветвлений при рабочем давлении не должны превышать 100 ньютонов.

Статья 106. Требования к пожарным гидроэлеваторам и всасывающим сеткам

1. Пожарные гидроэлеваторы должны обеспечивать забор воды из открытых водоемов с разницей уровней зеркала воды и расположения пожарного насоса, превышающей максимальную высоту его всасывания, а также удаление из помещений воды, пролитой при тушении пожара.

Глава 27.

Требования к средствам связи на пожаре

Статья 108. Средства связи на пожаре

1. Средства связи на пожаре должны обеспечивать четкое и бесперебойное управление силами и средствами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара.

2. К средствам связи относятся: техника связи (радиостанции, радиопередатчики, радиоретрансляторы, телефонная, громкоговорящая связь, оповещения и другая техника, предназначенная для передачи, приема и преобразования информации, а также для образования каналов и линий связи, GPS-система (система навигации, определяющая месторасположение пожарных автомобилей).

3. Радиосвязь предназначена для обеспечения оперативного управления силами гарнизона, связи с пожарными автомобилями и подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС), взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара, дублирования (резервирования) проводных каналов связи.

4. Радиостанции гарнизона подразделяются на стационарные, возимые и носимые. Стационарные радиостанции устанавливаются в Единой дежурно-диспетчерской службе (далее - ЕДДС), пунктах связи части (далее - ПСЧ), а возимые - на пожарных автомобилях в соответствии с табельной положенностью.

Статья 109. Основные требования к средствам связи

1. Основными требованиями, предъявляемыми к средствам связи пожарной охраны, являются исправность, на-

2. Всасывающие пожарные сетки должны обеспечивать фильтрацию забираемой из открытых водоемов воды и предотвращать попадание твердых частиц с размерами, способными привести к нарушению работы насосов.

Всасывающие пожарные сетки должны быть оборудованы обратными клапанами.

Статья 107. Требования к ручным пожарным лестницам

1. Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу уполномоченного государственного органа в области тушения пожаров возможность проникновения в помещения и на крыши зданий и сооружений, подачу в указанные помещения огнетушащих средств и веществ, а также спасение людей из этих помещений, минуя пути эвакуации.

2. Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность их транспортировки на пожарных автомобилях.

3. Механическая прочность, размеры и эргономические характеристики ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач по спасению людей с высотных уровней и подъем необходимого пожарно-технического вооружения и оборудования.

дежность, постоянная готовность к действию, высокая дисциплина обслуживания средств связи, а также установка системы, ускоряющей определение координат с GPS-приемником.

2. Средства связи постоянно должны быть исправны и готовы к применению, обеспечивать надежное и непрерывное управление действиями подразделений пожарной охраны в любых условиях.

3. Система, ускоряющая определение координат с GPS-приемником, предназначена для прибытия к месту вызова в минимально короткий срок.

Статья 110. Планирование эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств связи

1. При планировании проведения среднего и капитального ремонта средств связи рассматриваются техническое состояние и необходимость проведения ремонта.

2. Планирование эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств связи включает определение норм годовой эксплуатации; мероприятия по техническому обслуживанию; ремонт средств связи; контроль за техническим состоянием; хранение средств связи; материальное обеспечение средств связи.

3. Сроки эксплуатации средств связи на пожаре не должны превышать сроков, установленных предприятием-изготовителем. Сроки эксплуатации средств связи исчисляются со дня их поставки в боевой расчет.

РАЗДЕЛ VI.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 28.

Требования пожарной безопасности к веществам и материалам

Статья 111. Требования к информации о пожарной опасности веществ и материалов

Информация о показателях взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов должна соответствовать маркировке согласно соответствующим национальным стандартам, утвержденным в установленном порядке.

Статья 112. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях

1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов и устанавливаются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Информация о показателях взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов должна соответствовать маркировке согласно соответствующим национальным стандартам, утвержденным в установленном порядке.

2. В помещениях класса "Ф 5" категорий "А", "Б" и "В1", в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести "Г1".

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации людей следует выполнять только из негорючих материалов.

Запрещается выполнение работ по облицовке и утеплению жилых и общественных зданий с использованием горючих материалов.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации людей в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости устанавливается национальными стандартами и строительными нормами и правилами, утверждаемыми в установленном порядке.

3. В спальнях и палатных помещениях, а также помещениях детских групп зданий подкласса "Ф 1.1" не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2".

Отделка стен и потолков залов для музыкальных и физкультурных занятий дошкольных образовательных учреждений должна быть выполнена из материала класса "КМ0".

В помещениях для физиотерапевтических про-

цедур не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

В диагностических помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

В жилых помещениях зданий подкласса "Ф 1.2" не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ4", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ4".

В гардеробных помещениях зданий подкласса "Ф 2.1" не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ1", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2".

В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

В помещениях книгохранилищ и архивов, а также служебных каталогов и описей отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса "КМ0".

В демонстрационных залах помещений зданий подкласса "Ф 2.2" не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

В танцевальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2".

В торговых залах помещений зданий подкласса "Ф 3.1" не допускается применять материалы для

отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

В залах ожидания зданий подкласса "Ф 3.3" отделка стен, потолков, заполнение подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из материалов класса "КМ0".

В помещениях кабинетов диагностики и процедурных кабинетах зданий подкласса "Ф 3.4" не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ2", и материалы для покрытия пола - с более высокой пожарной опасностью, чем класс "КМ3".

Статья 113. Требования к применению текстильных и кожевенных материалов и информация об их пожарной опасности

1. Текстильные и кожевенные материалы применяются в зависимости от функционального назначения и пожарной опасности здания, сооружения или назначения изделий, для изготовления которых они используются.

2. Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов.

Методы определения классификационных признаков воспламеняемости материалов специальной защитной одежды устанавливаются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

3. Материалы специальной защитной одежды должны обеспечивать тепловую защиту, характеризующуюся временем достижения температуры 50°C на обратной стороне образца (пакет материалов) при воздействии теплового потока мощностью от 5 до 40 кВт/м², в зависимости от типов специальной защитной одежды.

4. Методы определения классификационных признаков теплозащитной эффективности материалов, защитной одежды определяются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Глава 29.

Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений

Статья 115. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям

1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий (сооружений) не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию (сооружению).

2. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен быть не менее пределов огнестойкости стыкуемых строительных элементов.

3. Конструктивные элементы, образующие уклон

5. Материалы специальной защитной одежды по устойчивости к воздействию открытого пламени характеризуются временем увеличения температуры на 240°C при воздействии пламени газовой горелки, подача и регулирование расхода газа которой осуществляются таким образом, чтобы значение плотности теплового потока, падающего на образец, составляло 80 кВт/м².

6. Методы определения классификационных признаков устойчивости к воздействию открытого пламени материалов, специальной защитной одежды устанавливаются в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

7. Мягкие театральные декорации, выполненные из текстильных и кожевенных материалов, должны подвергаться глубокой пропитке огнезащитным составом.

8. В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным изделиям необходимо указывать информацию об их пожарной опасности и применении в зданиях и сооружениях или изделиях различного функционального назначения.

Статья 114. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты

1. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать номенклатуру технических показателей, характеризующих область применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от атмосферных воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.

2. Средства огнезащиты допускается применять с материалами (дополнительными покрытиями), обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивости к атмосферному воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна определяться в соответствии с национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

пола в зальных помещениях зданий (сооружений), должны иметь предел огнестойкости не ниже междуэтажных перекрытий этих зданий.

4. Материал заполнения отверстий в строительных конструкциях в местах их пересечения кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должен иметь соответствующий предел огнестойкости не ниже значений, установленных для этих конструкций.

5. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструктивных элементов подвесных потол-

ков, применяемых для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, должны соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к пределу огнестойкости и классу пожарной опасности этих перекрытий и покрытий.

6. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.

7. Деревянные конструкции чердачных помещений (стропилы, обрешетка, подпорки и т.д.), деревянные поддоны, деревянные стеллажи должны подвергаться огнезащитной обработке.

8. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортировки горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.

9. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности.

Статья 116. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты

1. Конструкции каналов вентиляционных систем различного назначения (в том числе воздухопроводы, коллекторы, шахты) должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов с требуемой плотностью относительно газопроницаемости. Узлы креплений каналов вентиляционных систем (подвески) и их пересечений с ограждающими строительными конструкциями должны иметь пределы огнестойкости не ниже требуемых для таких каналов. Вытяжные каналы противодымной вентиляции должны оснащаться компенсаторами линейных тепловых расширений.

Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию.

Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги следует применять с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термозементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки.

Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при перемещении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего

времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны оснащаться в местах их примыкания друг к другу узлами уплотнения, обеспечивающими при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.

Противодымные экраны (шторы, занавеси) должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) и быть выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной выпуска не менее толщины дымового слоя, образующегося при пожаре в помещении.

2. Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию) устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами и строительными нормами и правилами.

Статья 117. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления

1. Стволы систем мусороудаления должны изготавливаться из негорючих материалов и обеспечивать требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию. В составе конструкций стволов мусороудаления не допускается применение материалов, способных к взрывообразному разрушению при пожаре.

2. Загрузочные клапаны стволов мусороудаления должны выполняться из негорючих материалов и обеспечивать минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.

3. Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, должны оснащаться приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости шиберов должны быть не менее установленных для стволов мусороудаления.

4. Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена.

Статья 118. Требования пожарной безопасности к лифтам

1. Пассажирские лифты с автоматическими раздвижными дверями со скоростью движения 1 м/с и более должны иметь режим работы "пожарная опасность", включающийся в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.

Двери шахт лифтов должны быть противопо-

жарными не ниже 2 типа.

2. В жилых зданиях высотой более 50 м должны быть предусмотрены лифты, предназначенные для транспортирования пожарных подразделений, которые должны обеспечивать их безопасность и отвечать специальным требованиям.

Глава 30.

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

Статья 119. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции

1. Производитель электротехнической продукции обязан разработать эксплуатационную документацию, содержащую необходимую информацию для безопасного применения этой продукции.

2. Эксплуатационная документация на электротехническую продукцию (в том числе паспорта и руководство по эксплуатации и т.д.) должна содержать информацию об их пожарной опасности.

3. Электротехническая продукция по классам степени защиты должна соответствовать области ее применения.

Статья 120. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы.

2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из их конструктивных особенностей и области применения соответствующими нормативными правовыми актами и национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к

3. Требования к оборудованию, устройству, огнестойкости, материалам лифтов, а также к системам управления, сигнализации, связи и энергоснабжения должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов и строительных норм и правил.

воздействию пламени, нагретых элементов, электрической дуги, нагрева в контактных соединениях и токопроводящих мостиков (трекинговой).

Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).

Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки должна определяться областью применения продукции.

Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.

3. Требования пожарной безопасности к конкретным видам электротехнической продукции устанавливаются соответствующими национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 121. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию

Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распространению горения, исключать вероятность возникновения пожара и соответствовать национальным стандартам, утвержденным в установленном порядке.

РАЗДЕЛ VII.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 31.

Основные формы и методы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и определения их соответствия требованиям пожарной безопасности

Статья 122. Основные формы и методы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и определения их соответствия требованиям пожарной безопасности

Основными формами и методами обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, продукции, процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и определения их соответствия требованиям настоящего Закона, других нормативных правовых актов Кыргызской Республики, строительных норм и правил, а также национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке, являются:

- 1) государственная противопожарная профилактика;
- 2) экспертиза;
- 3) государственный пожарный надзор;
- 4) приемка и ввод в эксплуатацию объектов;
- 5) производственный контроль;
- 6) подтверждение соответствия;
- 7) испытания и исследования;
- 8) лицензирование отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности.

Статья 123. Государственная противопожарная профилактика

1. Государственная противопожарная профилактика осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Кыргызской Республики, и включает в

себя:

1) разработку основополагающих нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, обоснованных рекомендаций по повышению пожарной безопасности городских и сельских населенных пунктов, а также объектов хозяйствования;

2) осуществление мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров;

3) ограничение распространения возможных пожаров, создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара;

4) обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара и быстрое оповещение людей о пожаре;

5) обеспечение оперативного вызова подразделений противопожарной службы и создание условий для успешного тушения пожара.

2. Государственная противопожарная профилактика осуществляется путем:

1) координации и организации проведения научных исследований в области пожарной безопасности;

2) расследования и дознания пожаров и несчастных случаев, связанных с ними, ведения учета, статистики и соответствующего анализа по происшедшим пожарам;

3) проведения учебных занятий, тактических учений, подготовки кадров, оказания помощи подразделениям и организациям ведомственной и добровольной пожарной охраны в организации профилактической работы и боевой подготовки;

4) разработки, издания учебных пособий и плакатов, буклетов, брошюр, проведения съемок видеороликов, фильмов и анимационных фильмов, направленных для агитации и пропаганды в области пожарной безопасности.

3. Государственная противопожарная профилактика проводится:

1) на стадии отведения земельного участка под строительство, на стадии проектирования, строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и изменения функционального назначения объекта защиты путем обязательного согласования раздела проектной документации "Противопожарные мероприятия" с выдачей соответствующего заключения для дальнейшего проектирования и строительства;

2) на стадии эксплуатации объектов хозяйствования и жилья путем проведения разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации, информирования населения о противопожарной обстановке в стране;

3) на стадии проектирования автоматических систем противопожарной защиты путем согласования проектной документации, а также при обязательном подключении их к центральному пункту экстренной оперативной службы "101" путем составления соответствующего акта о подключении и протокола испытаний данных систем.

Статья 124. Экспертиза

1. Экспертиза проектной документации объектов

защиты, систем противопожарной защиты, процессов производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации) пожарной техники, противопожарного оборудования и пожарно-технического вооружения проводится при планировке городских и сельских населенных пунктов, проектировании зданий, сооружений, индивидуальных жилых домов и других объектов защиты на соответствие требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительных норм и правил, национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.

2. Экспертизы, обследования, исследования, испытания объектов защиты, систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, процессов производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации) для оценки соответствия требованиям настоящего Закона и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительных норм и правил, национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке, проводятся:

1) органами государственной противопожарной профилактики;

2) органами государственного пожарного надзора;

3) аккредитованными испытательными лабораториями в области пожарной безопасности.

3. Экспертизы, обследования, исследования, испытания объектов защиты уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы, защиты государственной границы, на объектах подземных выработок и шахт, объектов железной дороги, а также экстерриториальных объектов, расположенных на территории Кыргызской Республики, их систем обеспечения пожарной безопасности, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации проводятся согласно соответствующим нормативным правовым актам Кыргызской Республики.

Статья 125. Государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности

1. Государственный пожарный надзор за соблюдением пожарной безопасности, контроль за исполнением требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, национальных стандартов, строительных норм и правил физическими и юридическими лицами, объектами хозяйствования независимо от форм собственности осуществляется в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.

2. Государственный пожарный надзор проводится:

1) на стадии строительства, перепрофилирования, перепланировки, реконструкции, капитального

Статья 127. Производственный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

1. Производственный контроль за соблюдением требований настоящего Закона и других норм и правил в области пожарной безопасности, технических регламентов в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг должен осуществляться индивидуальными предпринимателями и ответственными лицами организаций, учреждений, предприятий независимо от форм собственности самостоятельно.

2. Производственный контроль на объектах защиты должен осуществляться в целях:

1) оценки состояния пожарной безопасности;

2) определения функционирования систем пожарной защиты, оборудования и инвентаря;

3) обеспечения соответствия продукции, работ и услуг, процессов их производства требованиям пожарной безопасности;

4) соблюдения требований пожарной безопасности;

5) выполнения мероприятий, предусмотренных предписаниями государственного пожарного надзора.

3. Производственный контроль проводится по программе, предусматривающей:

1) наличие в организациях официально изданных и актуализированных версий нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, необходимых для осуществления их деятельности;

2) проведение необходимых испытаний (лабораторных исследований);

3) соответствие сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, процессов производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации предъявляемым требованиям настоящего Закона, других нормативных правовых актов, национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке;

4) наличие необходимых документов по результатам соответствующих форм оценки соответствия (свидетельства о регистрации продукции, протоколы испытаний, декларации о соответствии, сертификаты, декларации пожарной безопасности и другие свидетельства оценки соответствия, определенные для конкретной продукции);

5) организацию обучения должностных лиц и работников мерам пожарной безопасности и их аттестации на соответствие установленным требованиям;

6) проведение учебных тревог по эвакуации, особенно в дошкольных и школьных учреждениях, больницах, крупных административных и общественных зданиях;

7) ведение учета и отчетности в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

4. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевремен-

ремонта, технического перевооружения и изменения функционального назначения объекта защиты путем определения их соответствия настоящему Закону, другим нормативным правовым актам в области пожарной безопасности, национальным стандартам, строительным нормам и правилам, а также путем исполнения мер, изложенных в заключениях по согласованию проектной документации и предписаниях. При проведении государственного пожарного надзора инспектируется проектная документация объектов строительства;

2) на стадии эксплуатации объектов защиты (за исключением жилого фонда, в том числе дачных садоводческих объединений), а также автоматических систем обеспечения пожарной безопасности путем проведения пожарно-технических обследований с принятием мер по приведению их в пожаробезопасное и работоспособное состояние. Автоматические системы противопожарной защиты принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

3. Нарушение норм, установленных настоящим Законом, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики по пожарной безопасности, влечет за собой уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несут:

1) при проектировании - лица, которые непосредственно проектировали объекты, и проектная организация;

2) при проведении государственной пожарно-технической экспертизы проектной документации - лицо, проводившее экспертизу, и руководство государственного органа, проводившего экспертизу;

3) при строительстве - строительная организация, государственные органы, осуществляющие архитектурно-строительный и пожарный надзор, и лица, непосредственно осуществляющие этот надзор;

4) при эксплуатации - собственник, хозяйствующий субъект, лицо, эксплуатирующее объект, государственный орган, осуществляющий государственный пожарный надзор, и лицо, непосредственно осуществляющее этот надзор.

Статья 126. Прием и ввод в эксплуатацию объектов защиты

1. Прием и ввод в эксплуатацию объектов защиты осуществляются на основании акта приема в эксплуатацию государственной комиссии, состав и порядок деятельности которой устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

2. При приеме и вводе в эксплуатацию объектов защиты проверяется выполнение требований настоящего Закона, а также заключений и предписаний, выданных государственными органами по обеспечению пожарной безопасности.

3. Процедура и порядок приемки в эксплуатацию объектов защиты определяются Правительством Кыргызской Республики.

ность, полноту и достоверность его проведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 128. Подтверждение соответствия

1. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности на территории Кыргызской Республики осуществляется в добровольном или обязательном порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

2. Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат пожароопасная продукция, системы и средства обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, конструктивные и объемно-планировочные решения зданий и сооружений, пожарная техника, оборудование и пожарно-техническое вооружение, требования к которым устанавливаются настоящим Законом, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, а также национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Подтверждение соответствия объектов защиты, не указанных в настоящей части, требованиям пожарной безопасности на территории Кыргызской Республики осуществляется добровольно в поряд-

ке, установленном законодательством Кыргызской Республики в области пожарной безопасности.

3. Подтверждение соответствия объектов защиты, продукции и оборудования производится в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Статья 129. Исследование (испытание)

Исследование (испытание) включает в себя комплекс технических мероприятий, направленных на определение показателей и классификацию пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов; строительных, текстильных и кожаных материалов; пожарно-техническую классификацию строительных конструкций, противопожарных преград; определение соответствия действующим стандартам и нормам системы обеспечения пожарной безопасности; проведение научно-исследовательской работы в соответствии с настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области пожарной безопасности и национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

Статья 130. Лицензирование

Лицензирование отдельных видов деятельности и действий в процессе деятельности в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной системе.

Глава 32.

Заключительные положения

Статья 131. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики

Признать утратившими силу:

1) Закон Кыргызской Республики "Технический регламент "О пожарной безопасности" от 26 июля 2011 года № 142 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7, ст.1045);

2) Закон Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Рес-

публики "Технический регламент "О пожарной безопасности" от 2 июля 2014 года № 109 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., № 7, ст.646).

Статья 132. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 17 июня 2016 года № 53)

Президент Кыргызской Республики
А.Атамбаев

г.Бишкек
от 7 июня 2016 года № 78

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 апреля 2016 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере возобновляемых источников энергии

Статья 1.

Внести в Земельный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-

публики, 1999 г., № 9, ст.440) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 10 после слова "связи," допол-

нить словом "энергетики,";

2) наименование главы 14 после слова "связи," дополнить словом "энергетики,";

3) в статье 82:

а) наименование и текст статьи после слова "связи" дополнить словом ", энергетики";

б) статью дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

"1¹. К землям энергетики относятся земельные участки, отведенные для:

1) размещения тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, а также объектов по использованию возобновляемых источников энергии;

2) размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики.";

4) статью 89 после слова "гидротехническими" дополнить словом ", гидроэнергетическими";

5) пункт 1 статьи 90 после слова "энергетических," дополнить словами "в том числе с использованием возобновляемой энергии,";

6) статью 92 изложить в следующей редакции:

"Статья 92. Предоставление земель водного фонда во временное пользование

Земли водного фонда решением Правительства Кыргызской Республики могут предоставляться в срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам для нужд сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии и других целей, не противоречащих целевому назначению земельного участка."

Статья 2.

Внести в Водный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-

ки, 2005 г., № 4, ст.241) следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 24 дополнить словами ", включая возобновляемую энергию";

2) пункт 1 статьи 85 после слов "охотничьего хозяйства" дополнить словами ", размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии".

Статья 3.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О естественных монополиях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7, ст.1052) следующее изменение:

статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Покупка электрической и (или) тепловой энергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источников энергии, осуществляется в соответствии с законодательством о возобновляемых источниках энергии."

Статья 4.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О Национальной академии наук Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 9, ст.420) следующее изменение:

статью 5 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"- обеспечение научной деятельности в области возобновляемой энергии;

- разработка научно-технических программ в области освоения возобновляемых источников энергии, а также механизмов их реализации;"

Статья 5.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 17 июня 2016 года № 54)

Президент Кыргызской Республики
А.Атамбаев

г.Бишкек

от 14 июня 2016 года № 80

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 мая 2016 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2016-2017 учебный год

В целях реализации статьи 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2016-2017 учебный год согласно приложению.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

- утвердить план приема на 2016-2017 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе высших учебных заведений Кыргызской

Республики;

- в срок до 10 октября 2016 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа в высших учебных заведениях республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 7 июня 2016 года № 49-50)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

г.Бишкек
от 3 июня 2016 года № 295

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2016-2017 учебный год

Отрасль	Код	Специальность	Количество грантов
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики			350
Здравоохранение	560001	Лечебное дело	210
	560003	Медико-профилактическое дело	60
	560002	Педиатрия	60
	560006	Сестринское дело	20
Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики			100
Оборона	770100	Командная тактическая мотострелковых войск	75
	770200	Пограничная деятельность	25
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики			120
	532200	Правоохранительная деятельность	120
Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики			236
Культура, искусство	570014	Актерское искусство	25
	570009	Вокальное искусство (по видам вокального искусства)	7
	570010	Дирижирование (по видам исполнительских коллективов)	5
	570013	Звукорежиссура	8

Отрасль	Код	Специальность	Количество грантов
	570008	Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)	58
	570006	Кинооператорство	
	570011	Композиция	
	570012	Музыкальное искусство эстрады (по видам)	5
	570004	Музыковедение	3
	570019	Педагогика хореографии	5
	570015	Режиссура (по областям применения)	30
	570018	Режиссура хореографии	3
	570029	Социально-культурная деятельность	65
	550600	Художественное образование	10
Министерство образования и науки Кыргызской Республики			4899
Горнодобывающая промышленность	620100	Геодезия и дистанционное зондирование	50
	630003	Горное дело	50
	620001	Прикладная геодезия	20
	630001	Прикладная геология	40
	630002	Технология геологической разведки	25
	630004	Физические процессы горного и нефтегазового дела	15
Всего:			200
Гуманитарные специальности	530300	Психология	20
	540200	Социальная работа	30
Всего:			50
Здравоохранение	560001	Лечебное дело	50
Всего:			50
Компьютерные технологии	710100	Информатика и вычислительная техника (бакалавр)	80
	710100	Информатика и вычислительная техника (магистр)	10
	590100	Информационная безопасность (бакалавр)	35
	590101	Информационная безопасность (магистр)	3
	710200	Информационные системы и технологии (бакалавр)	100
	710200	Информационные системы и технологии (магистр)	3
	710300	Прикладная информатика	25
	510200	Прикладная математика и информатика (бакалавр)	90
	510200	Прикладная математика и информатика (магистр)	14
	710400	Программная инженерия (бакалавр)	40
710400	Программная инженерия (магистр)	5	
Всего:			405
Культура, искусство	570600	Библиотечное дело и документоведение	20
	570025	Графика	10
	570022	Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы	10
	570020	Дизайн	10
	570024	Живопись	10
	570021	Интерьеры и оборудование	10
	570700	Искусство костюма и текстиля	50
	570026	Скульптура	10
Всего:			130
Образование	520200	Биология (бакалавр)	20
	520200	Биология (магистр)	5

Отрасль	Код	Специальность	Количество грантов
	670200	Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов	55
Всего:			80
Туризм	600200	Туризм	5
	600300	Гостиничное дело	10
	600100	Сервис	10
Всего:			25
Управление	580900	Государственное и муниципальное управление (магистр)	95
Всего:			95
Энергетика	640100	Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр)	30
	640100	Теплоэнергетика и теплотехника (магистр)	5
	640200	Электроэнергетика и электротехника (бакалавр)	155
	640200	Электроэнергетика и электротехника (магистр)	10
Всего:			200
Гранты, предоставляемые лицам, пользующимся льготами при зачислении в высшие учебные заведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:			
количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по общереспубликанскому тестированию 2016 года			50
количество грантов для приема граждан из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам, инвалидам войны, инвалидам с детства, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(*)			100
количество грантов для детей лиц, погибших в событиях 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года, и для лиц, имеющих статус "кайрылмана"			40
количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за рубежом			75
количество грантов для выполнения обязательств по международным соглашениям, вступившим в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика			150
			5705

Примечание.

(*) Лица из числа сельской молодежи (выпускники сельских школ) зачисляются на грантовое обучение в рамках квоты, определяемой в соответствии с Положением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, по резуль-

татам общереспубликанского тестирования, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положений, регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики" от 27 мая 2011 года № 256.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике" от 9 октября 2014 года № 593

В целях реализации Программы по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство

Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике" от 9 октября

2014 года № 593 следующее изменение:

- Социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 7 июня 2016 года № 49-50)

Премьер-министр Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

г.Бишкек

от 6 июня 2016 года № 300

Приложение

"СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ"
телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике

№	Тематическая направленность телеканалов Социального пакета	Название телеканалов	Телерадиоорганизации, занимающие телеканалы Социального пакета
1	Общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Общественный Первый канал"	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК"
2	Общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"5 канал"	Закрытое акционерное общество "5 канал"
3	Общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"МИР"	Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании "МИР"
4	Общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"ЭлТР"	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
5	Общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Пирамида"	Общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг Пирамида"
6	Общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Ынтымак"	"Общественная региональная телерадиокомпания "Ынтымак"(*)
7	Информационно-аналитический телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Ала-Тоо 24"	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК"
8	Научно-образовательный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Илим жана Билим"	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
9	Детско-юношеский телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Баластан"	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК"
10	Культурно-просветительский телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"Маданият-Тарых-Тил"	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК"
11	Музыкально-развлекательный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"КТРК Музыка"	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК"
12	Спортивный телеканал (1 телеканал Социального пакета)	"КТРК Спорт"	Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК"
13	Региональный общественно-информационный телеканал (1 телеканал Социального пакета)		Баткенская областная государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики
			Джалал-Абадская областная государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики
			Иссык-Кульская областная государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики
			Нарынская областная государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики
			Таласская областная государственная телерадиовещательная компания

№	Тематическая направленность телеканалов Социального пакета	Название телеканалов	Телерадиоорганизации, занимающие телеканалы Социального пакета
			Чуйская областная государственная телерадиовещательная компания "СТВ"
			Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания "ОшТВ"

Примечание: (*) с охватом вещания в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" от 20 ноября 2015 года № 790

В целях повышения эффективности социальной защиты уязвимых групп населения, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" от 20 ноября 2015 года № 790 следующие дополнения и изменение:

в Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"- лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, указанным в главе 3 настоящей Программы государственных гарантий."

в приложении 1 к Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в разделе I:

пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Дети из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет, обучающиеся в образовательных организациях, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет, при предъявлении справки из органов социального раз-

вития";

- дополнить разделом III следующего содержания:

"Раздел III. Категории граждан, имеющих право на получение медико-санитарной помощи бесплатно на амбулаторном уровне"

1. Работающие граждане, в отношении которых поступают взносы на обязательное медицинское страхование.

2. Лица, имеющие Полис ОМС, в том числе самостоятельно уплачивающие взносы по обязательному медицинскому страхованию.

3. Лица, получающие социальные пособия.

4. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства.

5. Пенсионеры в возрасте до 70 лет."

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. (газета "Эркин Тоо" от 7 июня 2016 года № 49-50)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики
С.Жээнбеков

г.Бишкек
от 6 июня 2016 года № 302

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Методики расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в воздушном пространстве Кыргызской Республики для ГП "Кыргызаэронавигация"

На основании Закона Кыргызской Республики "О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике", в соответствии с Положением "О порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18.02.2013 г. № 83, приказом Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики № 3 от 18.01.2016 г., а также в связи с исключением аэронавигационное обслуживание международных воздушных перевозок, обеспечивающим ГП "Кыргызаэронавигация" из Государственного Республиканского реестра субъектов естественных и разрешенных монополий Кыргызской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в воздушном пространстве Кыргызской Республики для ГП "Кыргызаэронавигация",

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
А.Малабаев

г.Бишкек
от 9 февраля 2016 года № 40

Приложение
к приказу Министерства транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики
от 9 февраля 2016 года № 40

МЕТОДИКА

расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в воздушном пространстве Кыргызской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание внутренних воздушных перевозок в воздушном пространстве Кыргызской Республике (далее Методика) разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике", и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.2. Настоящая Методика определяет принципы и механизм расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий в сфере аэронавигации на основе:

- Положения о порядке определения цен (тари-

согласованную с Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики, согласно приложению.

2. Ответственность за достоверность представленных данных возложить на руководство ГП "Кыргызаэронавигация".

3. ГП "Кыргызаэронавигация" разместить настоящий приказ на видном и доступном для потребителей месте.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики № 194 от 9 июля 2015 года "Об утверждении Методики расчета тарифов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве Кыргызской Республики для ГП "Кыргызаэронавигация".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. статс-секретаря Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Э.А.Мамыркалиева.

фов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18.02.2013 г. № 83;

- Рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) - Document № 9161 от 2007 г. - "Руководство по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания";

- Рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) - Document № 9161 от 2013 г. - "Руководство по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания";

- Рекомендаций Международной организации

гражданской авиации (ИКАО) Document № 9082 от 2012 г. - "Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание".

1.3. Настоящая Методика направлена на формирование обоснованного уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий в сфере аэронавигации на основе баланса интересов между потребителями регулируемых услуг аэронавигации.

1.4. Настоящая Методика предназначена для расчета тарифов (цен, ставок сборов) на следующие регулируемые услуги аэронавигации:

- аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов по воздушным тратам КР,
- диспетчерское обслуживание в районе аэродрома,
- лидирование воздушного судна (ВС),
- предоставление точки входа в АФТН.

1.5. Тарифы устанавливаются отдельно для пользователей воздушного пространства Кыргызской Республики при выполнении внутренних рейсов.

II. Состав затрат, включаемый в стоимостную основу при формировании тарифов за аэронавигационное обслуживание

В связи со спецификой производства по способу включения в производственную себестоимость предоставления услуг по аэронавигационному обслуживанию и сопровождению воздушных судов, затраты подразделяются на:

- Прямые
- Косвенные

2.1. Прямые затраты - затраты, которые можно легко и четко связать с аэронавигационным обслуживанием, сопровождением и выполненными работами (такие как, затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование рабочих, непосредственно занятых на производстве, затраты на основные материалы и т.д.).

Прямые расходы, образующиеся в процессе производственной деятельности, включают в себя следующие элементы затрат:

- оплата труда работников;
- отчисления на социальное страхование;
- амортизация основных средств;
- материальные затраты;
- прочие расходы.

В состав оплаты труда включаются:

- заработная плата сотрудников основных производственных подразделений предприятия, непосредственно занятых в выполнении работ при предоставлении аэронавигационных услуг и услуг по сопровождению самолетов, и включает оплату, исчисленную за фактический объем выполненных работ или исходя из должностных окладов на основе тарифной системы;

- выплаты компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями труда, включая надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу (переработка), и т.п.;

1.6. Тарифы устанавливаются государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики и утверждаются уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций.

1.7. Тарифы рассчитываются без учета налогов. Налоги взимаются с пользователей воздушного пространства в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.8. Основополагающими принципами настоящей Методики являются:

- возмещение экономически обоснованных затрат на оказание регулируемых услуг аэронавигации;
- возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование по оказанию регулируемых услуг аэронавигации, а также совершенствование технологии аэронавигационного обслуживания.

1.9. Основополагающим для расчета тарифов является определение стоимостной основы.

Под стоимостной основой понимается состав затрат ГП "Кыргызавионавигация".

- выплаты, на основе квалификационных требований, включая надбавки к тарифным ставкам и окладам за класс квалификации;

- выплаты стимулирующего характера, включая надбавки к тарифным ставкам и окладам за высокое профессиональное мастерство за знание и применение в работе английского языка, единовременные премии сотрудникам за производственные результаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год;

- также надбавки и доплаты: за расширение зоны обслуживания, за работу с вредными и особыми условиями труда, за секретный характер работы, секретное делопроизводство и мобилизационную работу, за работу в высокогорных, отдаленных и труднодоступных зонах КР, за ВЛЭК, доплата за совмещение профессий, доплата за выполнение дополнительных обязанностей временно отсутствующего работника, за руководство бригадой, за руководство стажировкой, доплата водителю за охрану при сопровождении кассира в банк, доплата водителям спецавтотранспорта за работу на перроне по сопровождению воздушных судов;

- ежемесячные выплаты надбавок за выслугу лет;

- пособия по временной нетрудоспособности;

- прочие выплаты, предусмотренные законодательством и локальными нормативными правовыми актами;

- оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты высвобождаемым работникам в связи с реорганизацией Предприятия и сокращением численности работников;

- оплата труда работников на время их обучения с отрывом от производства в системе повышения

квалификации и переподготовки кадров.

В статье отчисления на социальное страхование отражаются:

- отчисления по установленным законодательством нормам в фонд социального страхования от расходов на оплату сотрудников основных производственных подразделений.

В статье амортизация основных средств отражаются:

- расходы по амортизации основных средств, нематериальных активов, используемых в процессе оказания аэронавигационных услуг, исходя из их балансовой стоимости и утвержденных норм, или, исходя из срока эксплуатации.

Амортизация исчисляется от:

- периода времени, в течение которого предполагается получение экономических выгод;
- количества произведенных товаров (работ, услуг).

Переоценка основных фондов и ускоренная амортизация производится в соответствии с действующим законодательством.

В состав материальных затрат включаются:

В статье на материалы отражается стоимость приобретенных ТМЗ:

- покупных материалов, используемых в процессе реализации основной деятельности для обеспечения нормального технологического процесса или расходующиеся на другие производственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, ремонт ОС и прочего оборудования (текущий и планово-предупредительный) и эксплуатация оборудования и других основных средств;

- вспомогательные материалы, используемые в процессе реализации основных услуг для обеспечения нормального технологического процесса;

- всех видов электрической и тепловой энергии, используемых при реализации услуг;

- работы и услуги производственного характера, выполняемых сторонними организациями по договору;

- транспортные расходы;

- услуги стороннего транспорта по доставке ТМЗ до складов (услуги транспорта предприятия по доставке ТМЗ включаются в соответствующие элементы затрат на производство (оплата труда, материалы, топливо, и т.д.)).

В статье прочие производственные расходы отражаются:

- аренда каналов связи, услуги связи, сотовой связи и интернет;

- аренда помещений, аудиторские услуги, благоустройство территории, декларация, информационные услуги, медуслуги по прохождению ВЛЭК, перезарядка огнетушителей, расходы по компьютерному обеспечению, расходы на принтер;

- командировочные расходы (авиабилеты, суточные, проживание, проезд), связанные с производственной деятельностью, в соответствии с установленными законодательством КР нормами и иными производственными расходами, связанными с командировкой;

- обучение, повышение квалификации, в том числе за пределами КР, тестирование;

- облет;

- проверка оборудования;

- затраты по поддержанию основных средств в рабочем состоянии (расходы на проведение текущего ремонта и технического обслуживания основных средств, ремонт автомашин, технический осмотр, монтаж и демонтаж, профилактические работы и т.д.);

- расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности (охрана труда, талоны на молоко, расход по спирту, санитарно-гигиенические расходы), расходы на содержание зданий (хозтовары, электроматериалы), в том числе на содержание зданий чистоте;

- автоуслуги, заправка автомашин, расходы ГСМ;

- канцелярские товары;

- метеослужбы, метрологическое обслуживание;

- иные расходы производственного характера, не перечисленные выше.

2.2. Косвенные затраты - затраты, которые невозможно легко и четко связать с аэронавигационным обслуживанием, сопровождением и выполненными работами и прямо отнести на прямые расходы (административно-управленческие расходы, расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование вспомогательного и административно-управленческого персонала, затраты на повышение квалификации персонала, затраты на коммунальные услуги, амортизация оборудования используемого в основных вспомогательных подразделениях, арендная плата, издержки в инфраструктуре производства, затраты в социальной сфере и т.д.).

Косвенные затраты включаются в себестоимость услуг только в той мере, в которой они были понесены для обеспечения выполнения и оказания услуг, то есть в себестоимость включаются в виде накладных расходов, не связанных с производственной деятельностью.

К накладным расходам относятся:

- расходы вспомогательных производств;
- общие и административные расходы;
- прочие расходы.

Коэффициент накладных расходов (Кир) определяется по формуле:

$$Кир = \frac{НР \text{ предприятия}}{ФОТ \text{ осн. произ.} - \text{ва}}$$

где:

НР предприятия - накладные расходы предприятия;

ФОТ - фонд оплаты труда персонала основного производства.

К расходам вспомогательных производств относятся:

- оплата труда и отчисления от оплаты труда персонала вспомогательных подразделений (подробный состав затрат, включаемых в вознаграждения работников описан выше в производственных затратах "Оплата труда работников");

- расходы по амортизации основных средств, нематериальных активов, МБП, используемых в ос-

новых вспомогательных подразделениях;

- аренда каналов связи, услуги связи, сотовой связи и интернет;
 - командировочные расходы (авиабилеты, суточные, проживание, проезд) в соответствии с установленными законодательством нормами и иные производственные расходы, связанные с командировкой;
 - обучение, повышение квалификации, в том числе за пределами КР;
 - аренда помещений, приобретение бланков, пропусков, расход медикаментов МСЧ, связанные с обслуживанием сотрудников основных производственных подразделений (диспетчеры, обязательное медицинское обслуживание сотрудников и т.д.), расходы по компьютерному обеспечению, расходы на принтер, ремонт авто, текущий ремонт ОС, зданий и сооружений и прочие ремонты, техническое обслуживание лифтов и отопления, членские взносы;
 - коммунальные услуги (водоснабжение, вывоз мусора, холодная вода, канализация отопление, электроэнергия), охрана зданий;
 - затраты по поддержанию основных средств в рабочем состоянии (расходы на проведение текущего ремонта и техническое обслуживание основных средств, ремонт автомашин, техосмотр, монтаж и демонтаж, профилактические работы и т.д.);
 - расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности (охрана труда, талоны на молоко, расход по спирту, санитарно-гигиенические расходы, содержание зданий (хозтовары, электроматериалы) в том числе на содержание зданий в чистоте);
 - автоуслуги, заправка автомашин, расходы по ГСМ;
 - канцелярские расходы;
 - иные расходы вспомогательных подразделений, не перечисленные выше.
- Общие и административные расходы предназначены для текущего учета и контроля исполнения операционных или общехозяйственных расходов, включаемых в полную себестоимость выполненных работ и предоставленных аэронавигационных услуг и услуг по сопровождению воздушных судов.
- В составе затрат "Общие и административные расходы" отражаются следующие расходы:
- оплата труда и отчисления от оплаты труда работников управленческого, административного или иного общехозяйственного персонала (подробный состав затрат, включаемых в вознаграждения работников описан выше в производственных затратах "Оплата труда работников";
 - отчисления по установленным законодательством нормам в фонд социального страхования от расходов на оплату труда административного персонала;

III. Порядок расчета тарифа

Тарифы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Кыргызской Республики для авиакомпаний, выполняющие рейсы на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)

- расходы по амортизации основных средств, нематериальных активов, МБП дирекции;
- услуги связи, сотовой связи и интернет;
- аренда помещений;
- командировочные расходы (авиабилеты, суточные, проживание, проезд) в соответствии с установленными законодательством нормами и иные, связанные с производственными командировками административного персонала;
- обучение, повышение квалификации, в том числе за пределами КР, тестирование;
- благоустройство территории, полиграфическая и рекламная продукция, пропуски, расходы на принтер, расходы по компьютерному обеспечению, талоны на молоко, текущий ремонт зданий и сооружений, тех. экспертиза, услуги 1С, услуги страхования, утилизация моб. резерва;
- расходы по Вышке-2 (интернет, услуги связи, аренда антенно-мачтовых сооружений (АМС), электроэнергия, прочие расходы);
- расходы по увечью и возмещению ущерба;
- затраты по поддержанию основных средств в рабочем состоянии (расходы на проведение текущего ремонта и техническое обслуживание основных средств, технический осмотр, монтаж и демонтаж, профилактические работы и т.д.);
- расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности. (Охрана труда, талоны на молоко, расход по спирту, санитарно-гигиенические расходы, расходы на содержание зданий (хоз. товары, электроматериалы) в том числе на содержание зданий в чистоте);
- автоуслуги, заправка автомашин, расходы по ГСМ;
- канцелярские расходы;
- консультационные, информационные и аудиторские услуги, включая затраты по организации тендера и прочие услуги специалистов;
- расходы на содержание и ремонт зданий, автомашин сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения;
- конторские, почтовые, типографические расходы, приобретение бланков, услуги подписки, и другие операционные расходы периода;
- услуги банка;
- налог на имущество, недвижимость, налог с продаж, на нерезидентов в соответствии с законодательством;
- на содержание управленческого, административного или иного общехозяйственного персонала, в том числе материально-техническое и транспортное обслуживание, включая расходы на содержание служебного легкового автотранспорта;
- прочие расходы, не указанные в данном разделе, но произведенные для целей общехозяйственного назначения.

устанавливаются в национальной валюте (сом).

3.1. Аэронавигационное обслуживание воздушных судов на воздушных трассах

Размер тарифа за АНО полетов ВС по воздушным трассам КР рассчитывается в следующем порядке:

3.1.1. Определяется базовый тариф на один приведенный самолето-километр $T(m)$ по формуле:

$$T(m) = C_m / N_{ik} \cdot k_i \cdot (1 + P)$$

где:

C_m - расходы предприятия, отнесенные на АНО полетов ВС по трассам и МВЛ;

P - Норматив рентабельности;

N_{ik} - количество самолето-километров, выполненных i -м типом ВС;

k_i - коэффициент приведения для i -го типа ВС;

k_i - коэффициент приведения для i -го типа ВС определяется с учетом максимальной взлетной массы i -го типа ВС (Q_{max}) по формуле:

$$K_i = \sqrt{Q_{max} / 50}$$

3.1.2. Определяется средневзвешенный коэффициент приведения для воздушных судов, входящих в j весовую группу:

Весовая группа воздушных судов (тонн)	Средневзвешенный коэффициент (kj)
До 50	1,4
От 50.1 до 100	2,0
От 100.1 до 200	2,45
От 200.1 до 300	2,50
От 300.1 до 400	2,55
Свыше 400	2,64

3.1.3. Определяются тарифы на 100 самолето-километры по весовым группам (T_{jt}) по формуле:

$$T_{jt} = T_t \cdot K_j \cdot 100$$

где:

K_j - средневзвешенный коэффициент приведения для воздушных судов, входящих в j -ую весовую группу.

3.2. Размер тарифов за диспетчерское обслуживание в районе аэродрома

3.2.1. Сбор устанавливается за аэронавигационное обслуживание воздушных судов при прилете на аэродром на этапах:

- снижения для посадки;
- захода на посадку;
- посадки и руления до места стоянки;
- при наборе высоты до выхода на воздушную трассу.

Ставка сбора устанавливается за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, по шкале, дифференцированной по максимальной взлетной массе воздушных судов по следующим коэффициентам:

- самолеты до 12 тонн включительно - 0,5
- самолеты свыше 12 тонн - 1,0
- вертолеты - 0,5

3.2.2. Сбор взимается по установленным ставкам за максимальную взлетную массу воздушного судна, указанную в его документах.

3.2.3. В целях взимания сбора максимальная взлетная масса округляется до целого в тоннах в следующем порядке: меньше 500 кг - округляется в меньшую сторону (до нуля), 500 кг и больше округляется в большую сторону (до 1 тонны).

3.2.4. Размер тарифа за АНО диспетчерского обслуживания в районе аэродрома определяется по следующей формуле:

$$T_t = C_a / \sum_{i=1}^k N_{iv} \cdot \max l \cdot K_i$$

где:

C_a - расходы предприятия

N_{iv} - количество самолето-вылетов

K_i - коэффициент максимальной взлетной массы воздушного судна.

За каждый прилет и вылет в ночное время с 22.00 до 6.00 утра устанавливается надбавка в размере 20% от ставки за 1 тонну взлетной массы.

3.2.5. Определяются тарифы на самолето-вылеты по весовым группам (T_{cbj}):

$$T_{cbj} = t_{jm} \cdot Q_{maxj}$$

где:

Q_{maxj} - средневзвешенная величина максимальной взлетной массы воздушных судов, входящих в j -ую весовую группу.

Q_{maxj} определяется по формуле:

$$Q_{maxj} = \sum_{i=1}^k NC - b_{ij} \cdot Q_{max} / \sum_{i=1}^k N_{cbij}$$

где:

$NC - b_{ij}$ - количество самолето-вылетов, выполненных i -м типом ВС, входящих в j -ую весовую группу.

3.3. Лидирование воздушных судов

3.3.1. Тариф определяется из расчета 15 минут лидирования воздушного судна. Лидирование воздушных судов является частью управления воздушным движением, которое обеспечивается в круглосуточном режиме.

3.3.2. Стоимостная основа складывается из расходов, относящихся на данный вид обслуживания. Ставка определяется путем деления расходов, приходящихся на лидирование воздушных судов на приведенные самолето-вылеты.

3.3.3. Коэффициенты приведения физических самолето-вылетов.

№	Наименование и типы ВС	Коэффициенты
1	A-320	4,8
2	АН-12	2,6
3	АН-2	0,3
4	АН-22	19,7
5	АН-24	1,2
6	АН-28	0,3
7	АН-30	1,3
8	АН-32	1,3

№	Наименование и типы ВС	Коэффициенты
9	АН-8	1,5
10	В-737	4,8
11	В-747	12,5
12	В-757	5,7
13	В-767	7,3
14	Вае-146	4
15	ИЛ-14	1,7
16	ИЛ-18	3,1
17	ИЛ-62	8,4
18	ИЛ-62 М	8
19	ИЛ-76	6,4
20	ИЛ-86	9,4
21	КА-26	0,1
22	МИ-1	0,05
23	МИ-10	0,4
24	МИ-14	0,3
25	МИ-2	0,1
26	МИ-26	1,8
27	МИ-6	0,5
28	ТУ-134	2,2
29	ТУ-154	5,7
30	ЯК-40	1

№	Наименование и типы ВС	Коэффициенты
31	ЯК-42	2,5

3.4. Тариф на предоставление точки входа в АФТН

Сеть авиационной фиксированной телеграфной связи, является одной из систем связи авиационной фиксированной службы и обеспечивает передачу телеграфной информации, между пунктами дислокации авиапредприятий, службами.

Сеть авиационной фиксированной электросвязи гражданской авиации построена в соответствии с требованиями (рекомендациями) международных стандартов и рекомендуемой практики аэронавигационного обслуживания и работает по правилам международной сети авиационной фиксированной связи (АФТН).

Взаимодействие между ГТОиЭЦКС, ПРЦиРБ осуществляется как по каналам передачи данных с использованием различных телеграфных каналов. Взаимодействие ГТОиЭЦКС, ПРЦиРБ с абонентами осуществляется по телеграфным каналам передачи данных.

ГТОиЭЦКС, ПРЦиРБ ГП "КЫРГЫЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" осуществляет прием телеграфных сообщений по 28 каналам.

Тарифы по расчету себестоимости точки входа в АФТН определяются путем деления расходов, непосредственно относящихся на данный вид работ, на количество работы каналов в час.

Глоссарий терминов

- **АНО** - Аэронавигационное обслуживание. Под аэронавигационным обслуживанием в международной гражданской авиации понимается комплекс услуг, предоставляемых воздушному движению на всех этапах полета (подход, аэродромное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание на маршруте) и включающих обслуживание воздушного движения, авиационную электросвязь, метеорологическое и информационное обеспечение аэронавигации, поиск и спасание.

- **Маршрутное обеспечение** - Аэронавигационное обслуживание на маршруте представляет собой вид услуги, целью которой является предоставление наиболее благоприятного маршрута следования воздушного судна и на наиболее выгодной высоте в плане расход" топлива.

- **Аэродромное обслуживание в районе аэродрома** - Аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома, как вид услуги, ставит своей целью предоставление наиболее благоприятных и коротких траекторий маневрирования воздушного судна в районе аэродрома при осуществлении захода на посадку, сокращение времени нахождения воздушного судна в воздухе, а, следовательно, уменьшение расхода топлива и ресурса воздушного судна.

Кроме того, аэронавигационное обслуживание может включать в себя проведение определенных консультаций по использованию тех или иных маршрутов полетов с целью минимизации затрат авиаперевозчика.

- **ВС** - Воздушное судно.

- **МВЛ** - Международные воздушные линии.

- **ВВЛ** - Внутренние (Местные) воздушные линии.

- **АФТН** - Сеть авиационной фиксированной электросвязи (англ. Aeronautical Fixed Telecommunication Network - AFTN) - информационная сеть гражданской авиации. Сеть АФТН входит в Комплекс управления воздушным движением и используется авиапредприятиями и органами управления гражданской авиацией для приема и передачи аэронавигационной и метеорологической информации, планов полетов, оперативной информации о движении ВС и прочей производственной информации. Организована как телеграфная сеть с центрами коммутации сообщений и абонентами сети на основе выделенных телеграфных каналов.

- **ГТОиЭЦКС, ПРЦиРБ** - Группа техобслуживания и эксплуатации оборудования центра коммутации сообщений, передающего радицентра и радиобюро.

- **ВЛЭК** - Врачебно-летная экспертная комиссия.



Генеральный директор ГП "Кыргызаэронавигация"

У.Рахманов

Начальник планово-экономического отдела

М.Таштемиров

Өзүндүн чечимиңе ишен - бүткүл укуктук маалымат Эдвайзерде



ИС ПАРАГРАФ - это обширная электронная база данных, содержащая комплекс правовой информации по разным отраслям законодательства.

Все документы объединены в удобную компьютерную оболочку, которая позволяет в **считанные секунды** найти необходимую информацию.

Единый общеправовой классификатор, различные виды поиска, полный гипертекст, комментарии и пояснения к текстам, система справок и подсказок, удобство и быстрота работы - все это **экономят ваше время и дают полный объем** необходимой информации.

Удобные средства анализа правовой информации помогут вам найти **оптимальное решение** проблем, связанных с законодательством.

Выбирайте комплекты ИС ПАРАГРАФ по вашим потребностям и уровню сервиса.



Будь уверен в своем решении - вся правовая информация в Эдвайзере


Книжные серии от издательства "АКАДЕМИЯ":

КОДЕКСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

- Гражданский кодекс Гражданский кодекс
- Жарандык процесстик кодекси Гражданский процессуальный кодекс
- Кылмыш-жаза кодекси Уголовный кодекс
- Жазык-процесстик кодекси
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Жазык-аткаруу кодекси Уголовно-исполнительный кодекс
- Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси
- Кодекс об административной ответственности
- Салык кодекси Налоговый кодекс
- Эмгек кодекси Трудовой кодекс
- Турак жай кодекси Жилищный кодекс
- Үйбүлө кодекси Семейный кодекс
- Балдар жөнүндө кодекси Кодекс о детях
- Жер кодекси Земельный кодекс
- Токой кодекси Лесной кодекс
- Суу кодекси Водный кодекс

"Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары. Законы Кыргызской Республики", "В помощь бухгалтеру", "Справочник адвоката. Гражданское и уголовное судопроизводство", Правила дорожного движения

Мыйзамды билгениң - укукунду коргогонуң

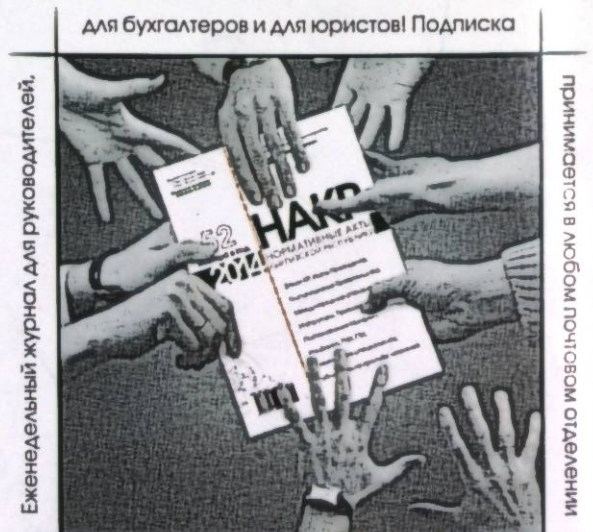

Для бухгалтеров и для юристов! Подписка

Еженедельный журнал для руководителей.

Принимается в любом почтовом отделении

г. Бишкек, пр. Чуй, 265а, тел.: (312) 64-26-50



Бишкек ш., Чуй пр., 265а, 322а ком.
Тел.: +996 (312) 64-26-50, 64-26-51
<http://www.academy.kg>

ЗНАТЬ ЗАКОНЫ ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА!